
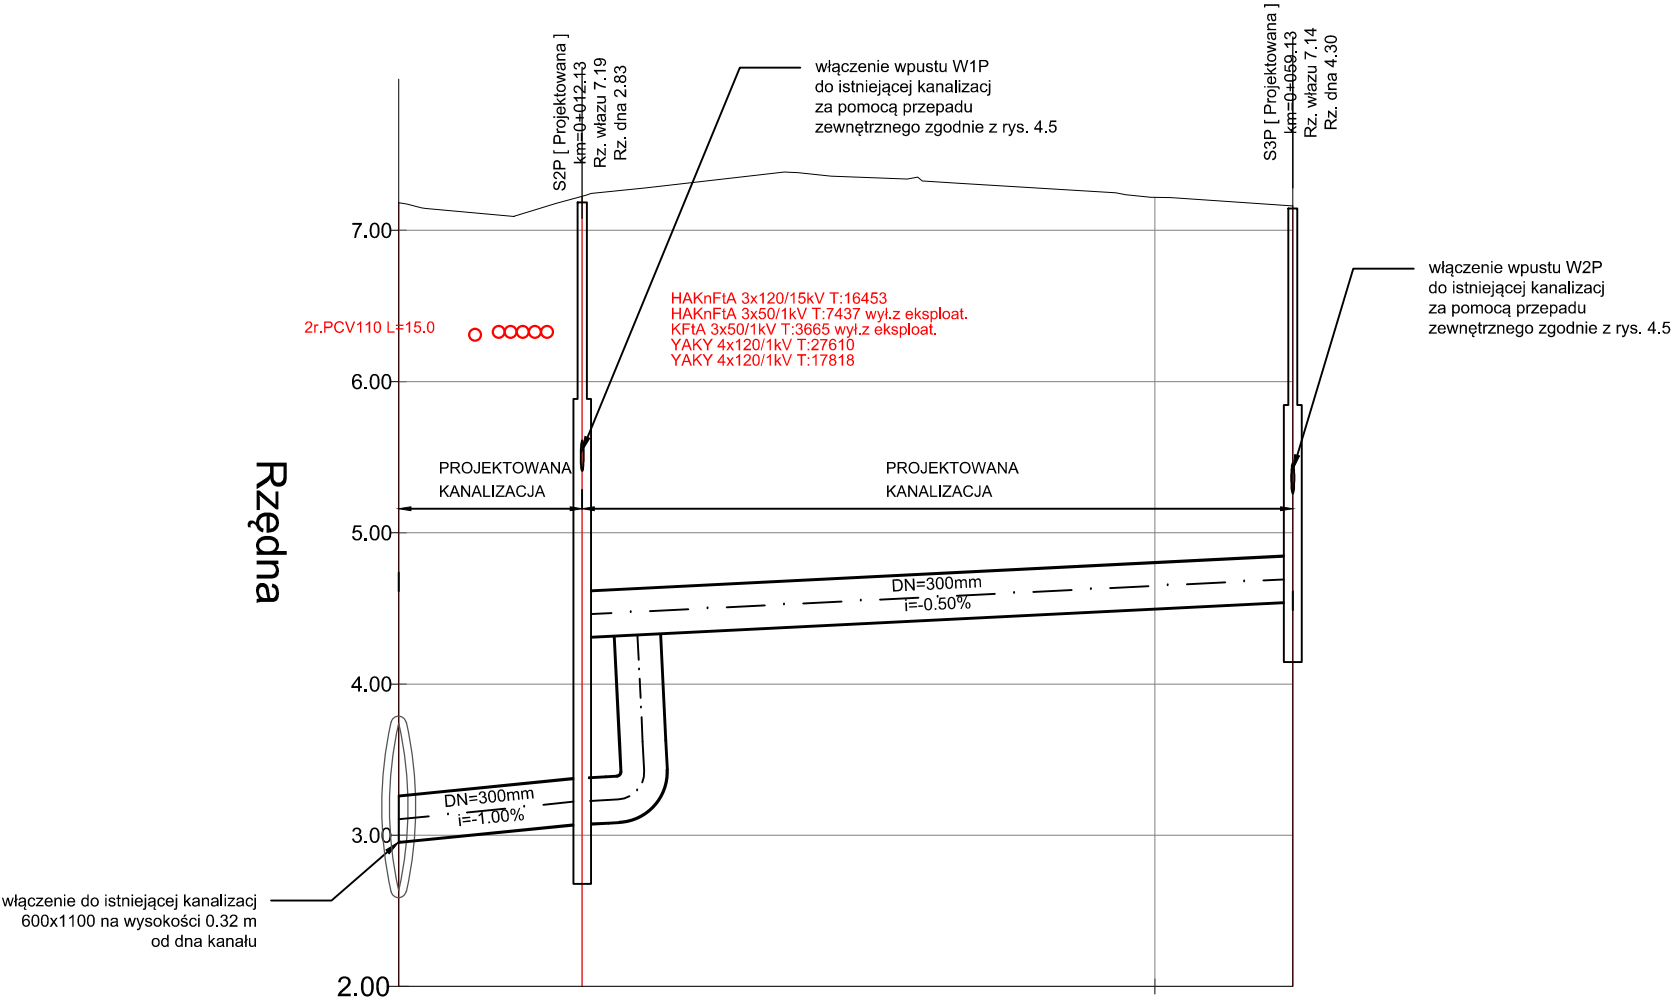


PROFIL KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ ODWODNIENIA DROGI

LEGENDA

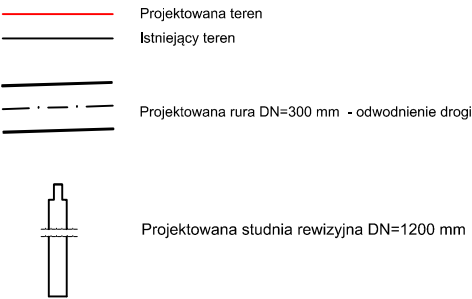

Uwaga! Włączenia do studni wpustów W1P, W2P należy wykonać za pomocą przepadu zewnętrznego kamionkowego zgodnie z rys. 4.5
Włączenie rury DN=300 do studni S2P należy wykonać za pomocą przepadu zewnętrznego

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać odkrywki w celu ustalenia rzeczywistych głębokości istniejącego uzbrojenia

Rzędna wjazdu		7.19	7.14
Rzędna dna studni		2.83	4.30
Rzędna kanału	2.64 2.96	3.08 4.31	4.55
Głębokość studni		4.36	2.85
Spadek i długość	i=-1.00%, L=12.13m Rura kamionkowa		
Pikietaż	0+000.00	0+012.13	0+059.13

Prawa Autorskie zastrzeżone
UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Inwestor:	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa	Jednostka projektowa:	BEYONDS S.C. ul. M Skłodowskiej-Curie 37/77 05-800 Pruszków Tel. 022 210-56-23 Tel. 510-872-440 biuro@beyonds.com.pl
Temat:	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniami zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa		
Obiekt:	Ulica Bitwy Grochowskiej, Pokucka, Trembowelska w dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawa		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Część II:	Projekt Architektoniczno-Budowlany		
Branża:	Odwodnienie drogowe	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	inż. Jerzy Godlewski	UAN: 7342-30/92 Specjalność instalacyjna	
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Olszowa - Zakrzewska	MAZ/041/PWOS/08 Specjalność instalacyjna	
Kierownik proj.:	mgr inż. Sebastian Nowak		
Tytuł:	Profil kanalizacji odwodnienia drogi - Ul. Pokuckiej		
Nr rys.: 3.2	Skala rysunku: 1:500/1:100	Data: 10 Czerwiec 2013	Nr proj.: PBW-0490413-PAB