




Rzut – PARTER

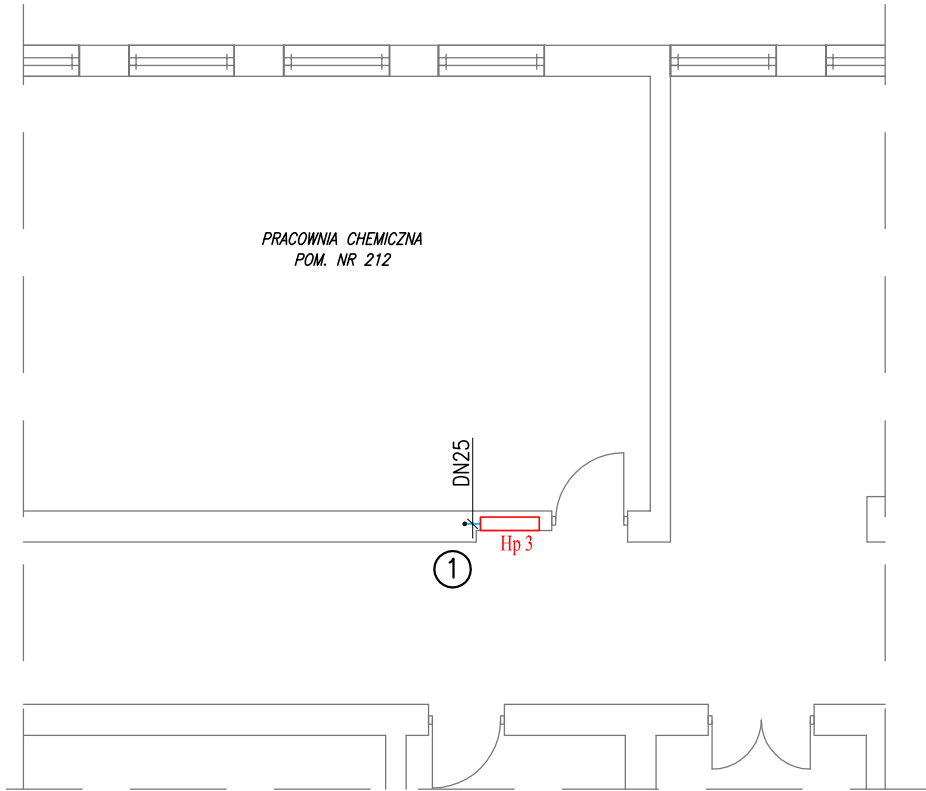


Rzut – II PIĘTRO

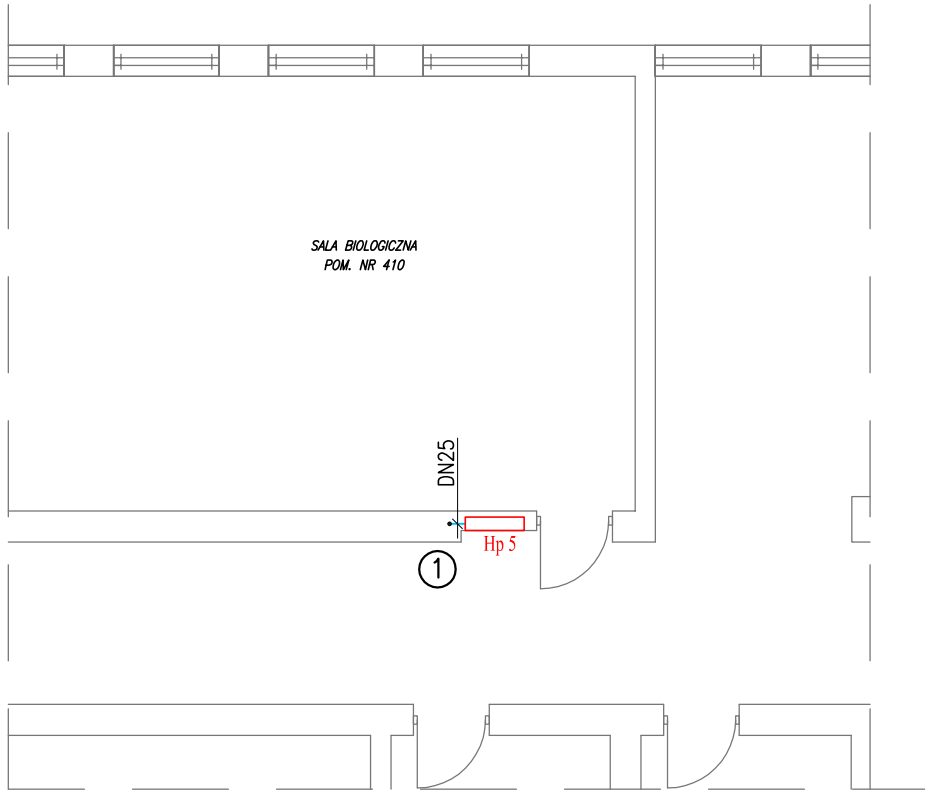

Rzut – I PIĘTRO

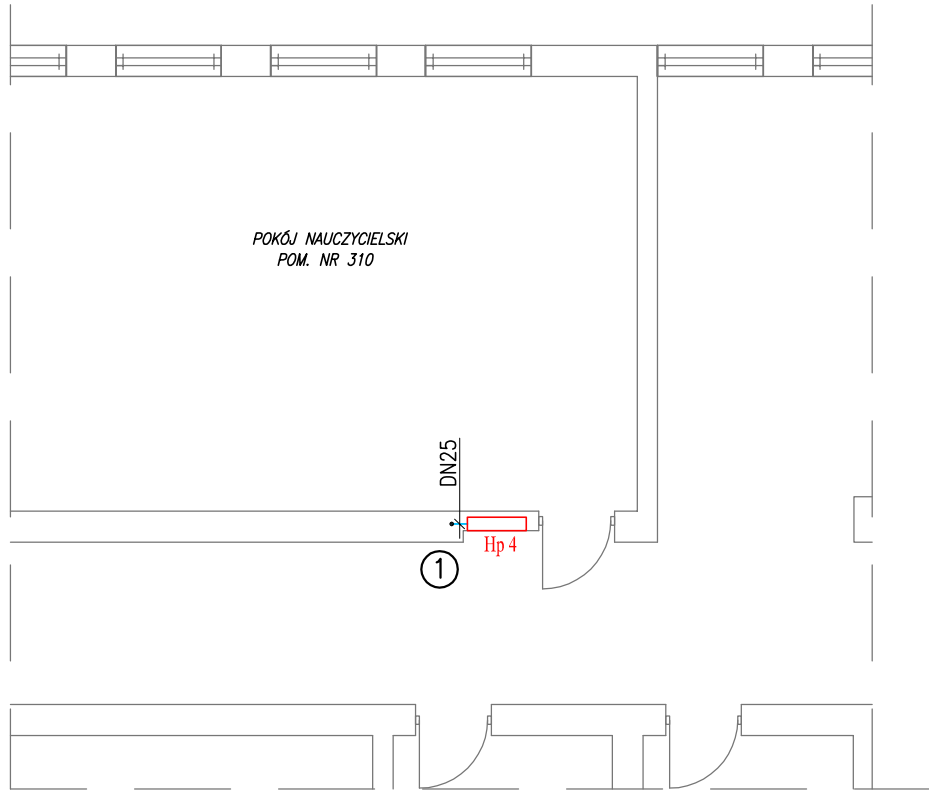

ORIENTACJA

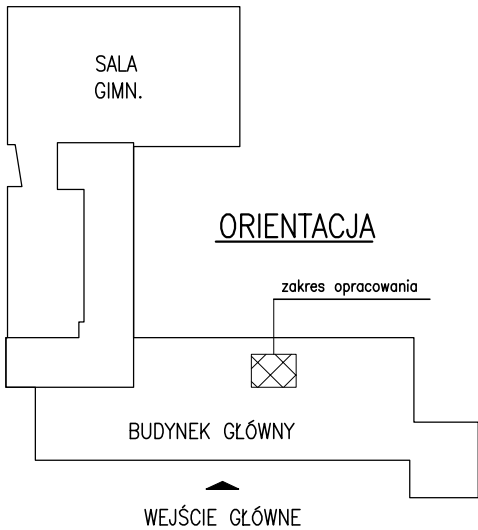

LEGENDA

- INSTALACJA WODY P.POŻ.
- HYDRANT HP 25
- PION WODY P.POŻ.

Uwaga:

- Nie jest znana dokładna lokalizacja istniejących pionów wody p.poż. prowadzonych prawdopodobnie w ścianie, dlatego też w trakcie prac rozbiórkowych należy zlokalizować istniejące piony, zdemontować a w ich miejsce zamontować nowe.
- Jeżeli do istniejącej instalacji hydrantowej podłączone są inne odbiorniki należy je odłączyć i przełączyć do wody użytkowej.
- W przypadku przechodzenia rurami przez pomieszczenia nie objęte remontem, przegrody uszkodzone należy odtworzyć do stanu istniejącego.

	Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ALTA	
Zadanie	WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY i PPOŻ. WRAZ Z REMONTEM SANITARIATÓW w ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej w Warszawie	
Inwestor	Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa	
Obiekt	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich 04-395 Warszawa, ul. Siennicka 15, obręb 30406, dz. nr 57/1	
Tytuł rysunku	Instalacja wody p.poż. – kondygnacje	
Branża: SANITARNA	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant	mgr inż. Elżbieta Żłobińska upr. nr MAZ/0351/P00S/14	
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Brudnicka upr. nr MAZ/0176/PWOS/05	
Data	04-2015	Nr rysunku 07