
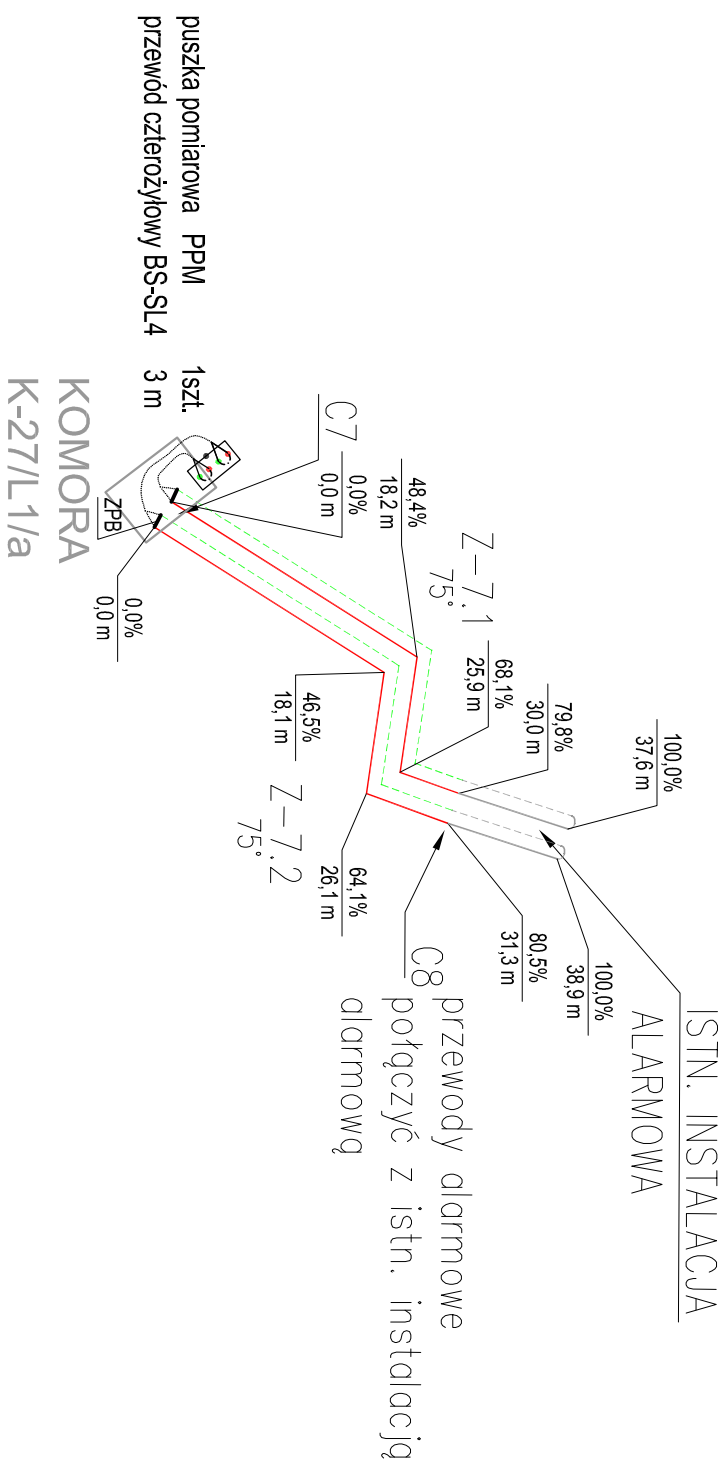


LEGENDA:

- przewód czujnikowy
- przewód powrotny
- przewód czteryłowy BS-SL4
- puszka pomiarowa PPM



Wykonawca:	
 ATTILA	
S.C. "ATTILA" M. Królicki W. Józwiak ul. Marcina Filipa 56/12 35-323 Rzeszów biuro@attila.pl	
Objekt: Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury ciepłowniczej zlokalizowanej na ul. Białowiejska w m. st. Warszawa	
Inwestor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa	
Faza opracowania: Projekt wykonawczy	
Projektował: mgr inż. Michał Kościusz	Nr uprawnień: PDK/0125/POOS/07
Sprawił: inż. Jerzy Plochocki	Nr uprawnień: S-254/79
Treść rysunku: Schemat instalacji alarmowej cz.III	Skała: 1:500
	Nr Rys.: 5.3
	Data: 01.2015