


ELEWACJA E-1

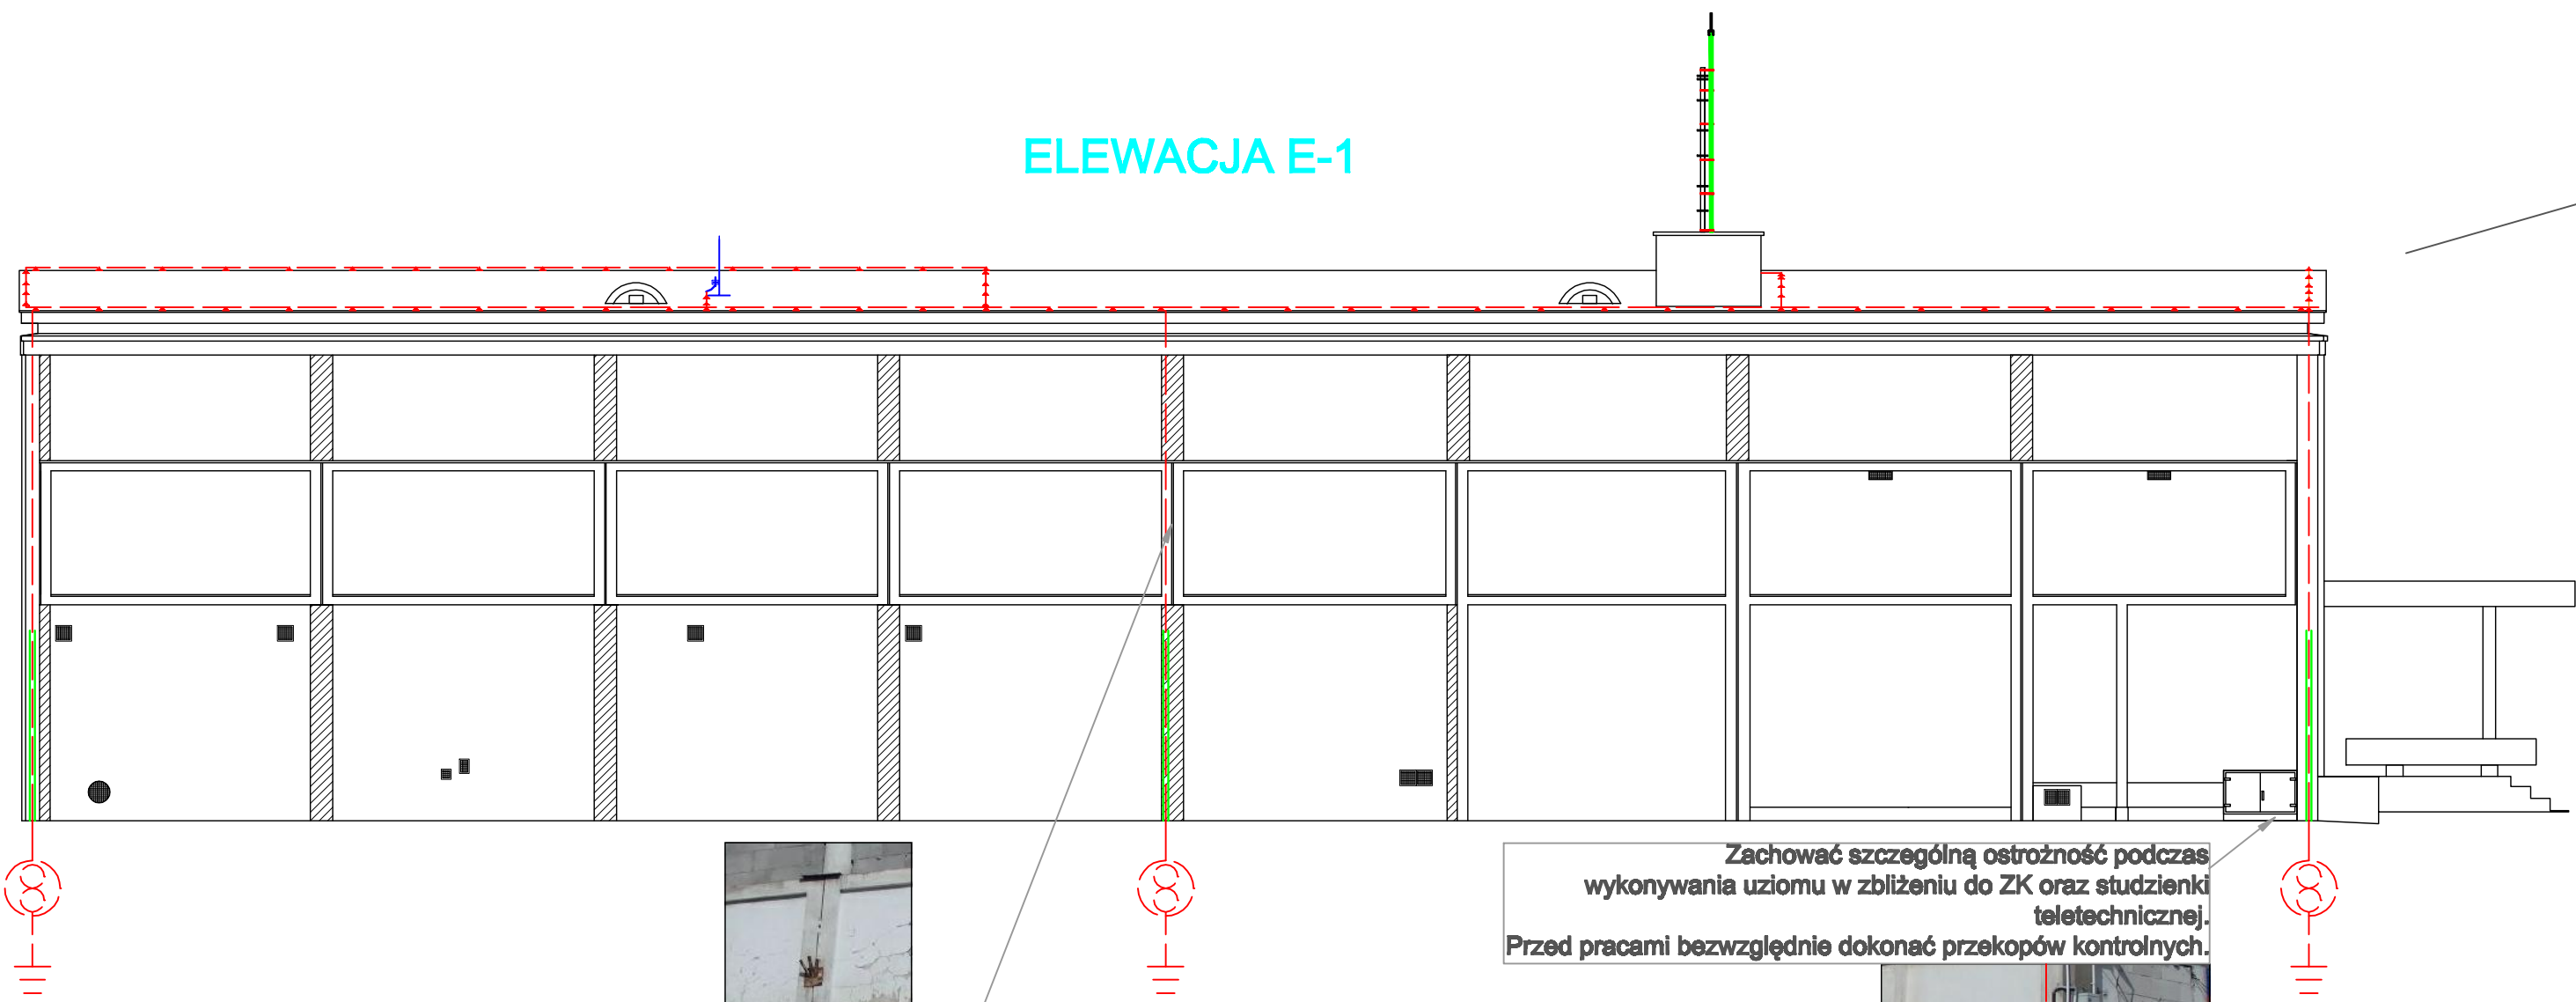


Uwaga na istn. uchwyty na flagi.

Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania uziomu w zbliżeniu do ZK oraz studzienki teletechnicznej. Przed pracami bezwzględnie dokonać przekopów kontrolnych.


Lokalizacja projekt. uziemienia pionowego. Odległość od istn. linii kablowych - min. 1m

Lokalizacja projekt. doziemnego złącza kontrolnego.

ELEWACJA E-4

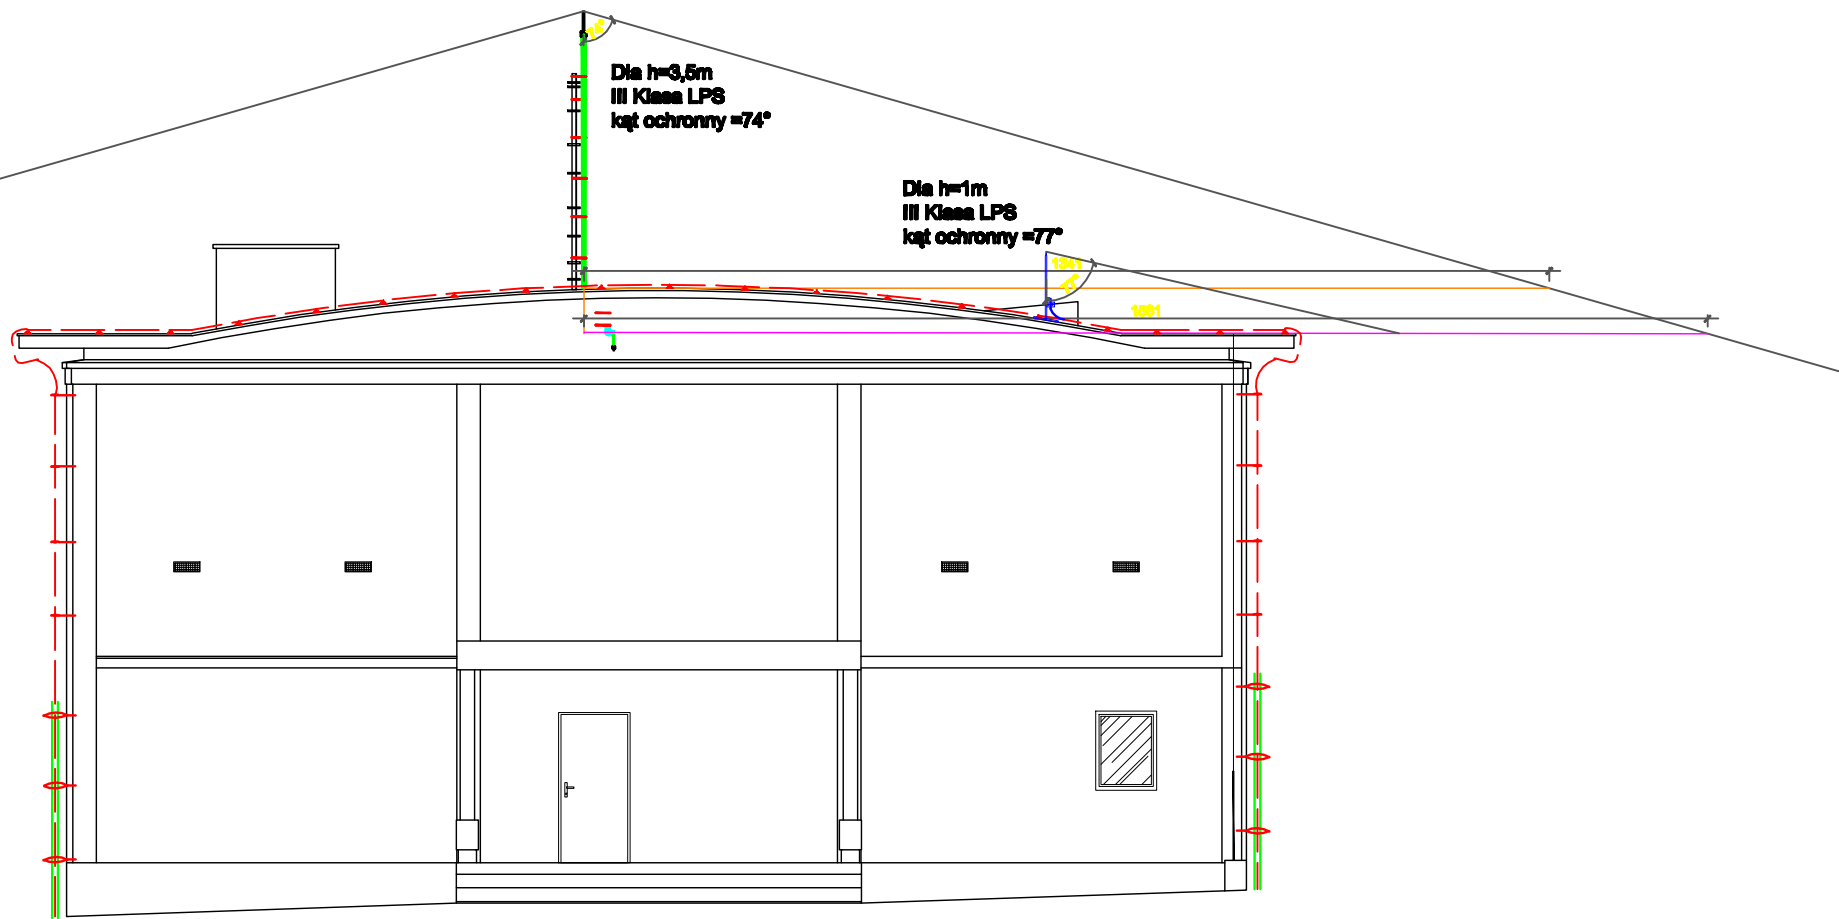


ELEWACJA E-3

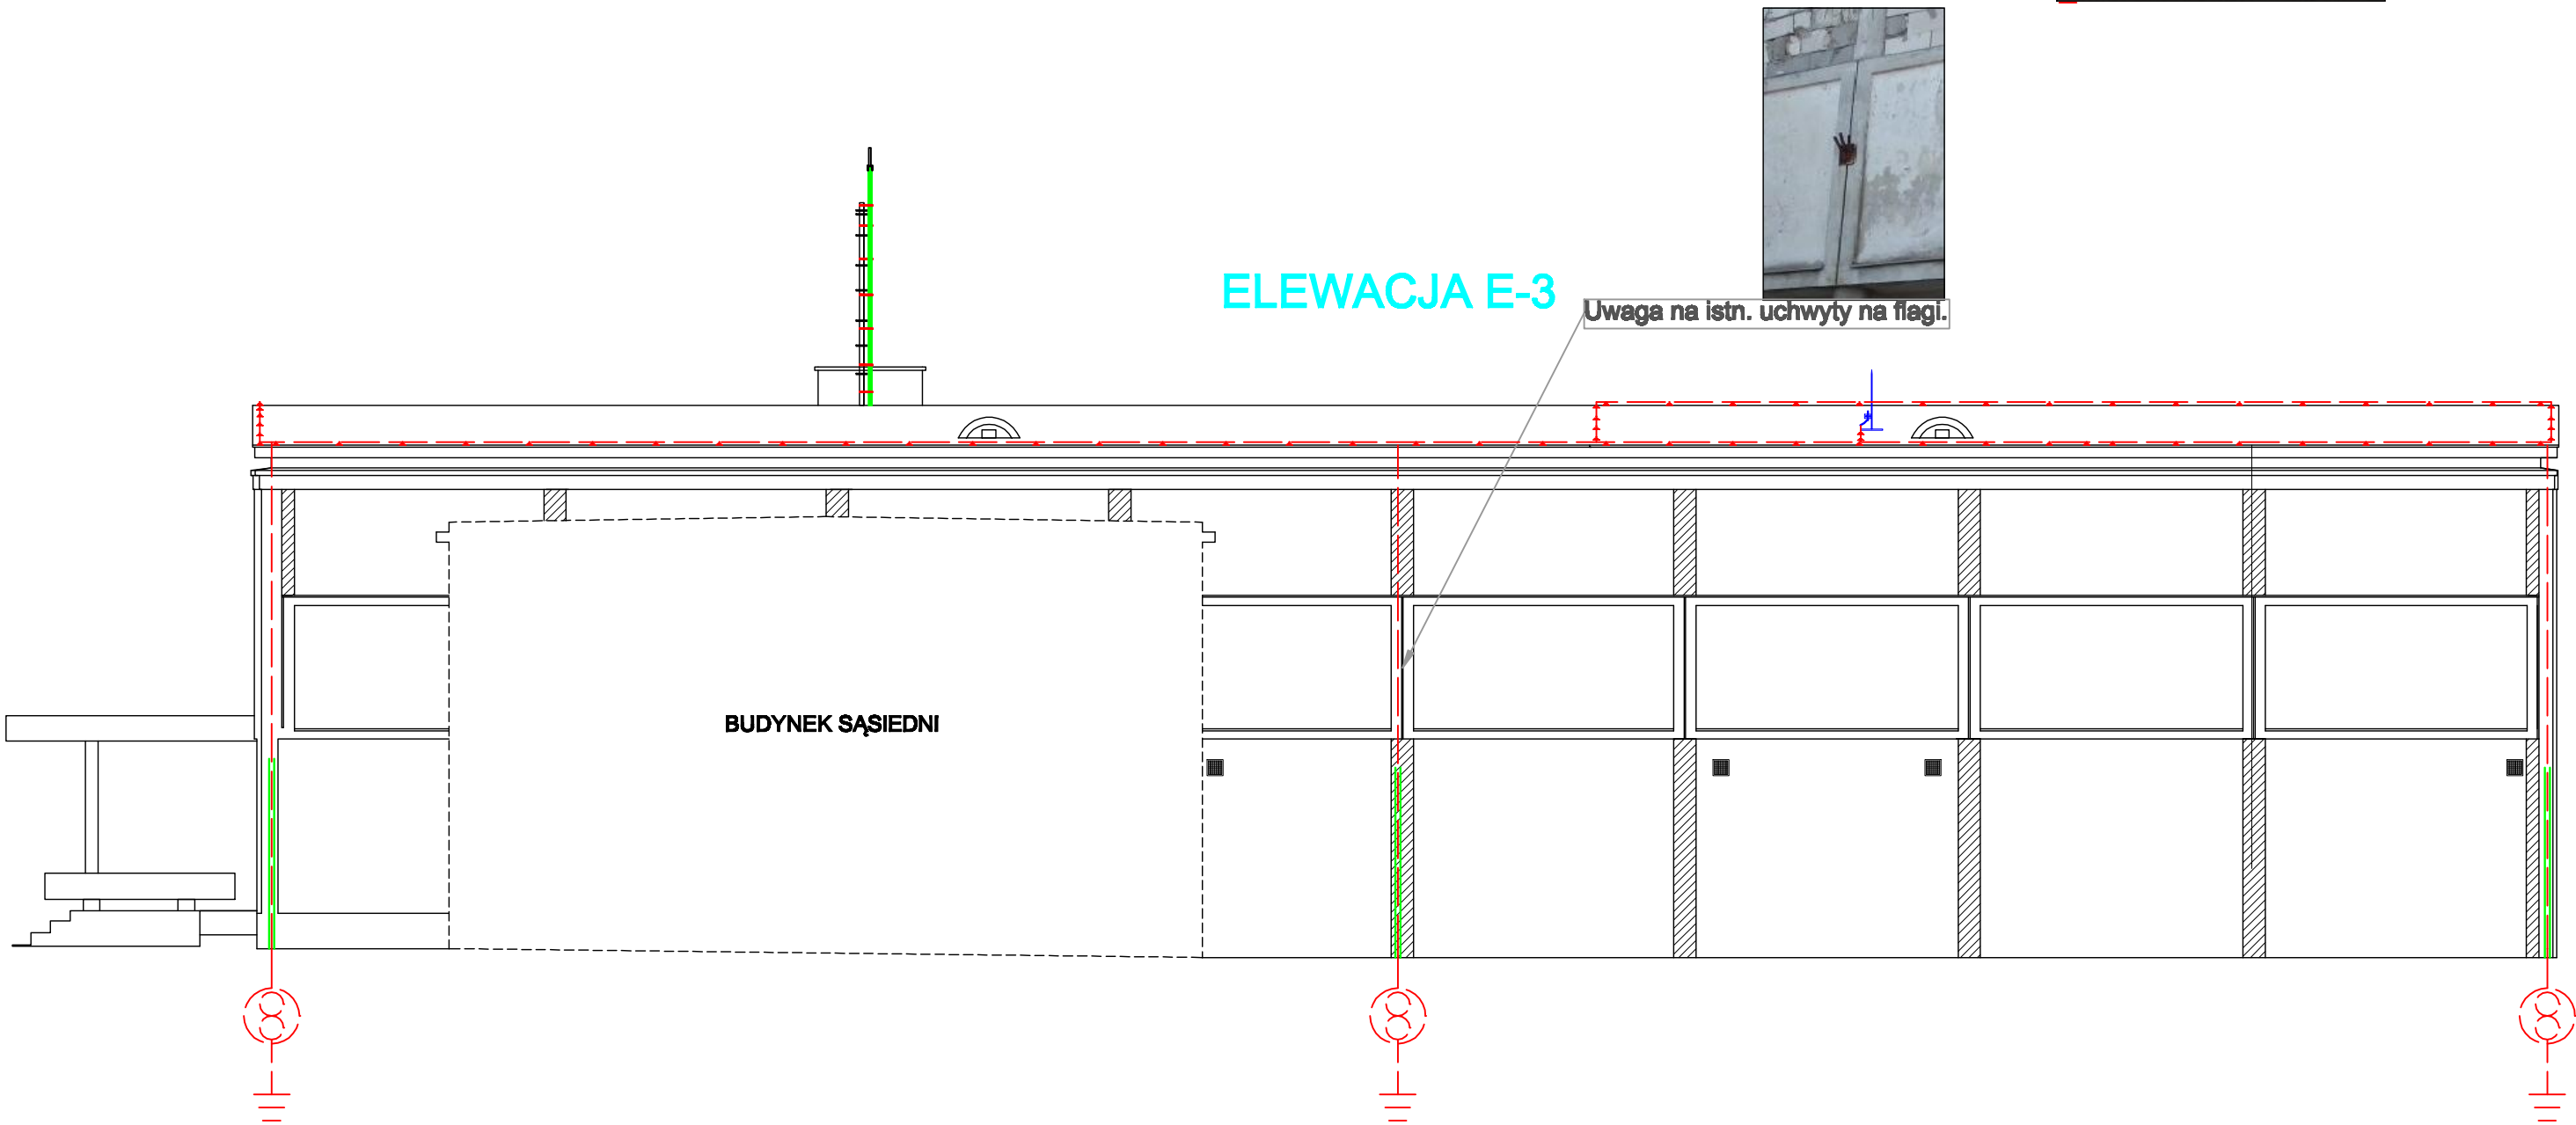

Uwaga na istn. uchwyty na flagi.

ELEWACJA E-2

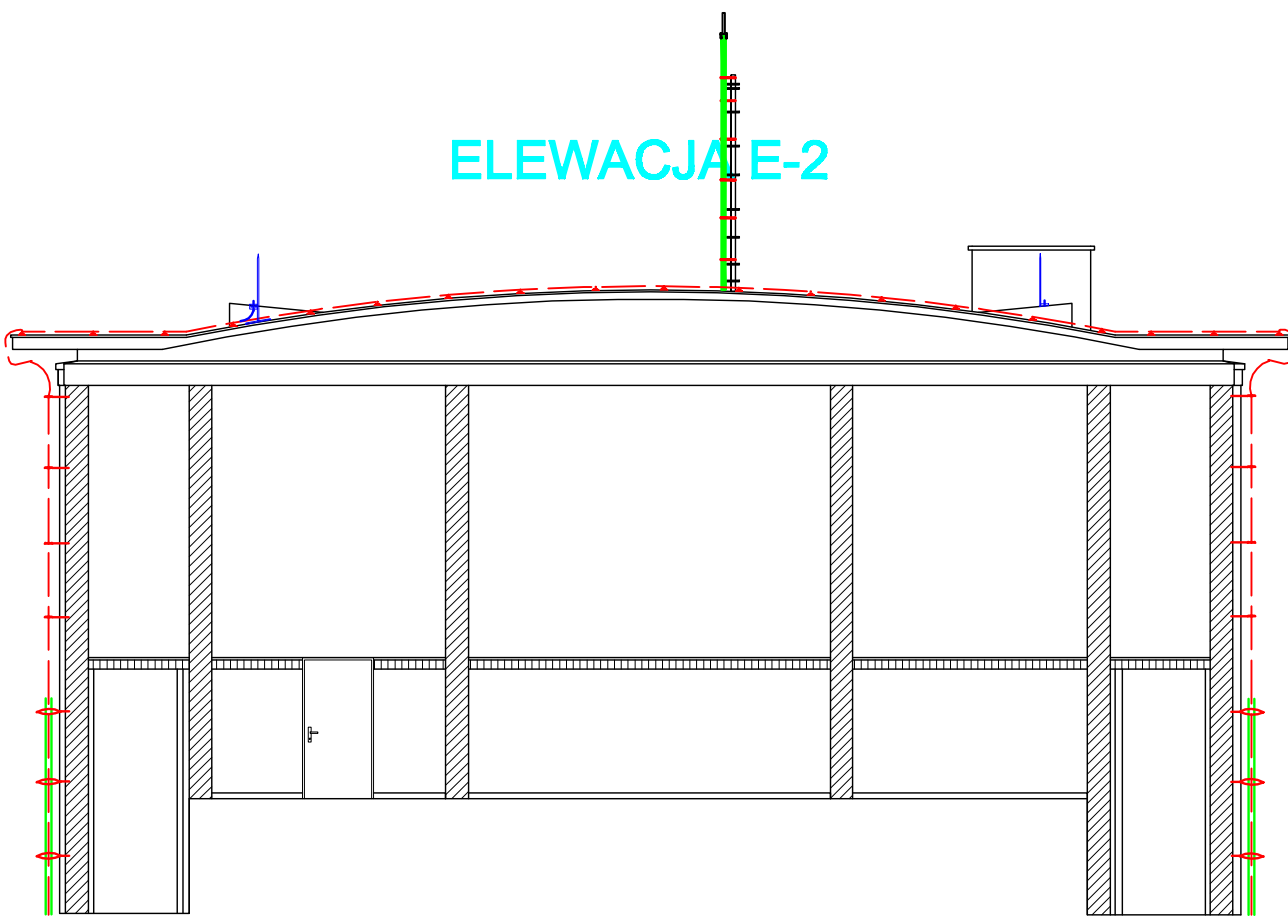

OBLICZONY ODSĘP IZOLACYJNY:  
S> 0,47m

Orientacja :

ul. Podskarbińska

ul. Stanisławowska

Nazwa Inwestycji:  
**PROJEKT BUDOWLANY (ZAWIERA PROJEKT WYKONAWCZY)  
REMONTU ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ  
ZABEZPIECZAJĄCEJ BUDYNEK HALI SPORTOWEJ  
PRZY UL. PODSKARBIŃSKIEJ 11 W WARSZAWIE,  
NIEZBĘDNEJ ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE  
ISTOTNYM USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM ZABYTKU**

Inwestor:  
**MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA  
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE  
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa**

Generalny Projektant:  
**STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.  
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa**

Projektant	mgr inż. Adam Pankaj	BLK0822PWOB08
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Soluch	BLK1616PWOB08
Autorant		

Tytuł rysunku:  
**PLAN INSTALACJI LPS - ELEWACJE -  
STAN PROJEKTOWANY.  
OBLICZENIA GRAFICZNE.**

Data: IV 2018	skala 1:100	Rys. nr: 4	Str.
---------------	-------------	------------	------