


ELEWACJA E-2

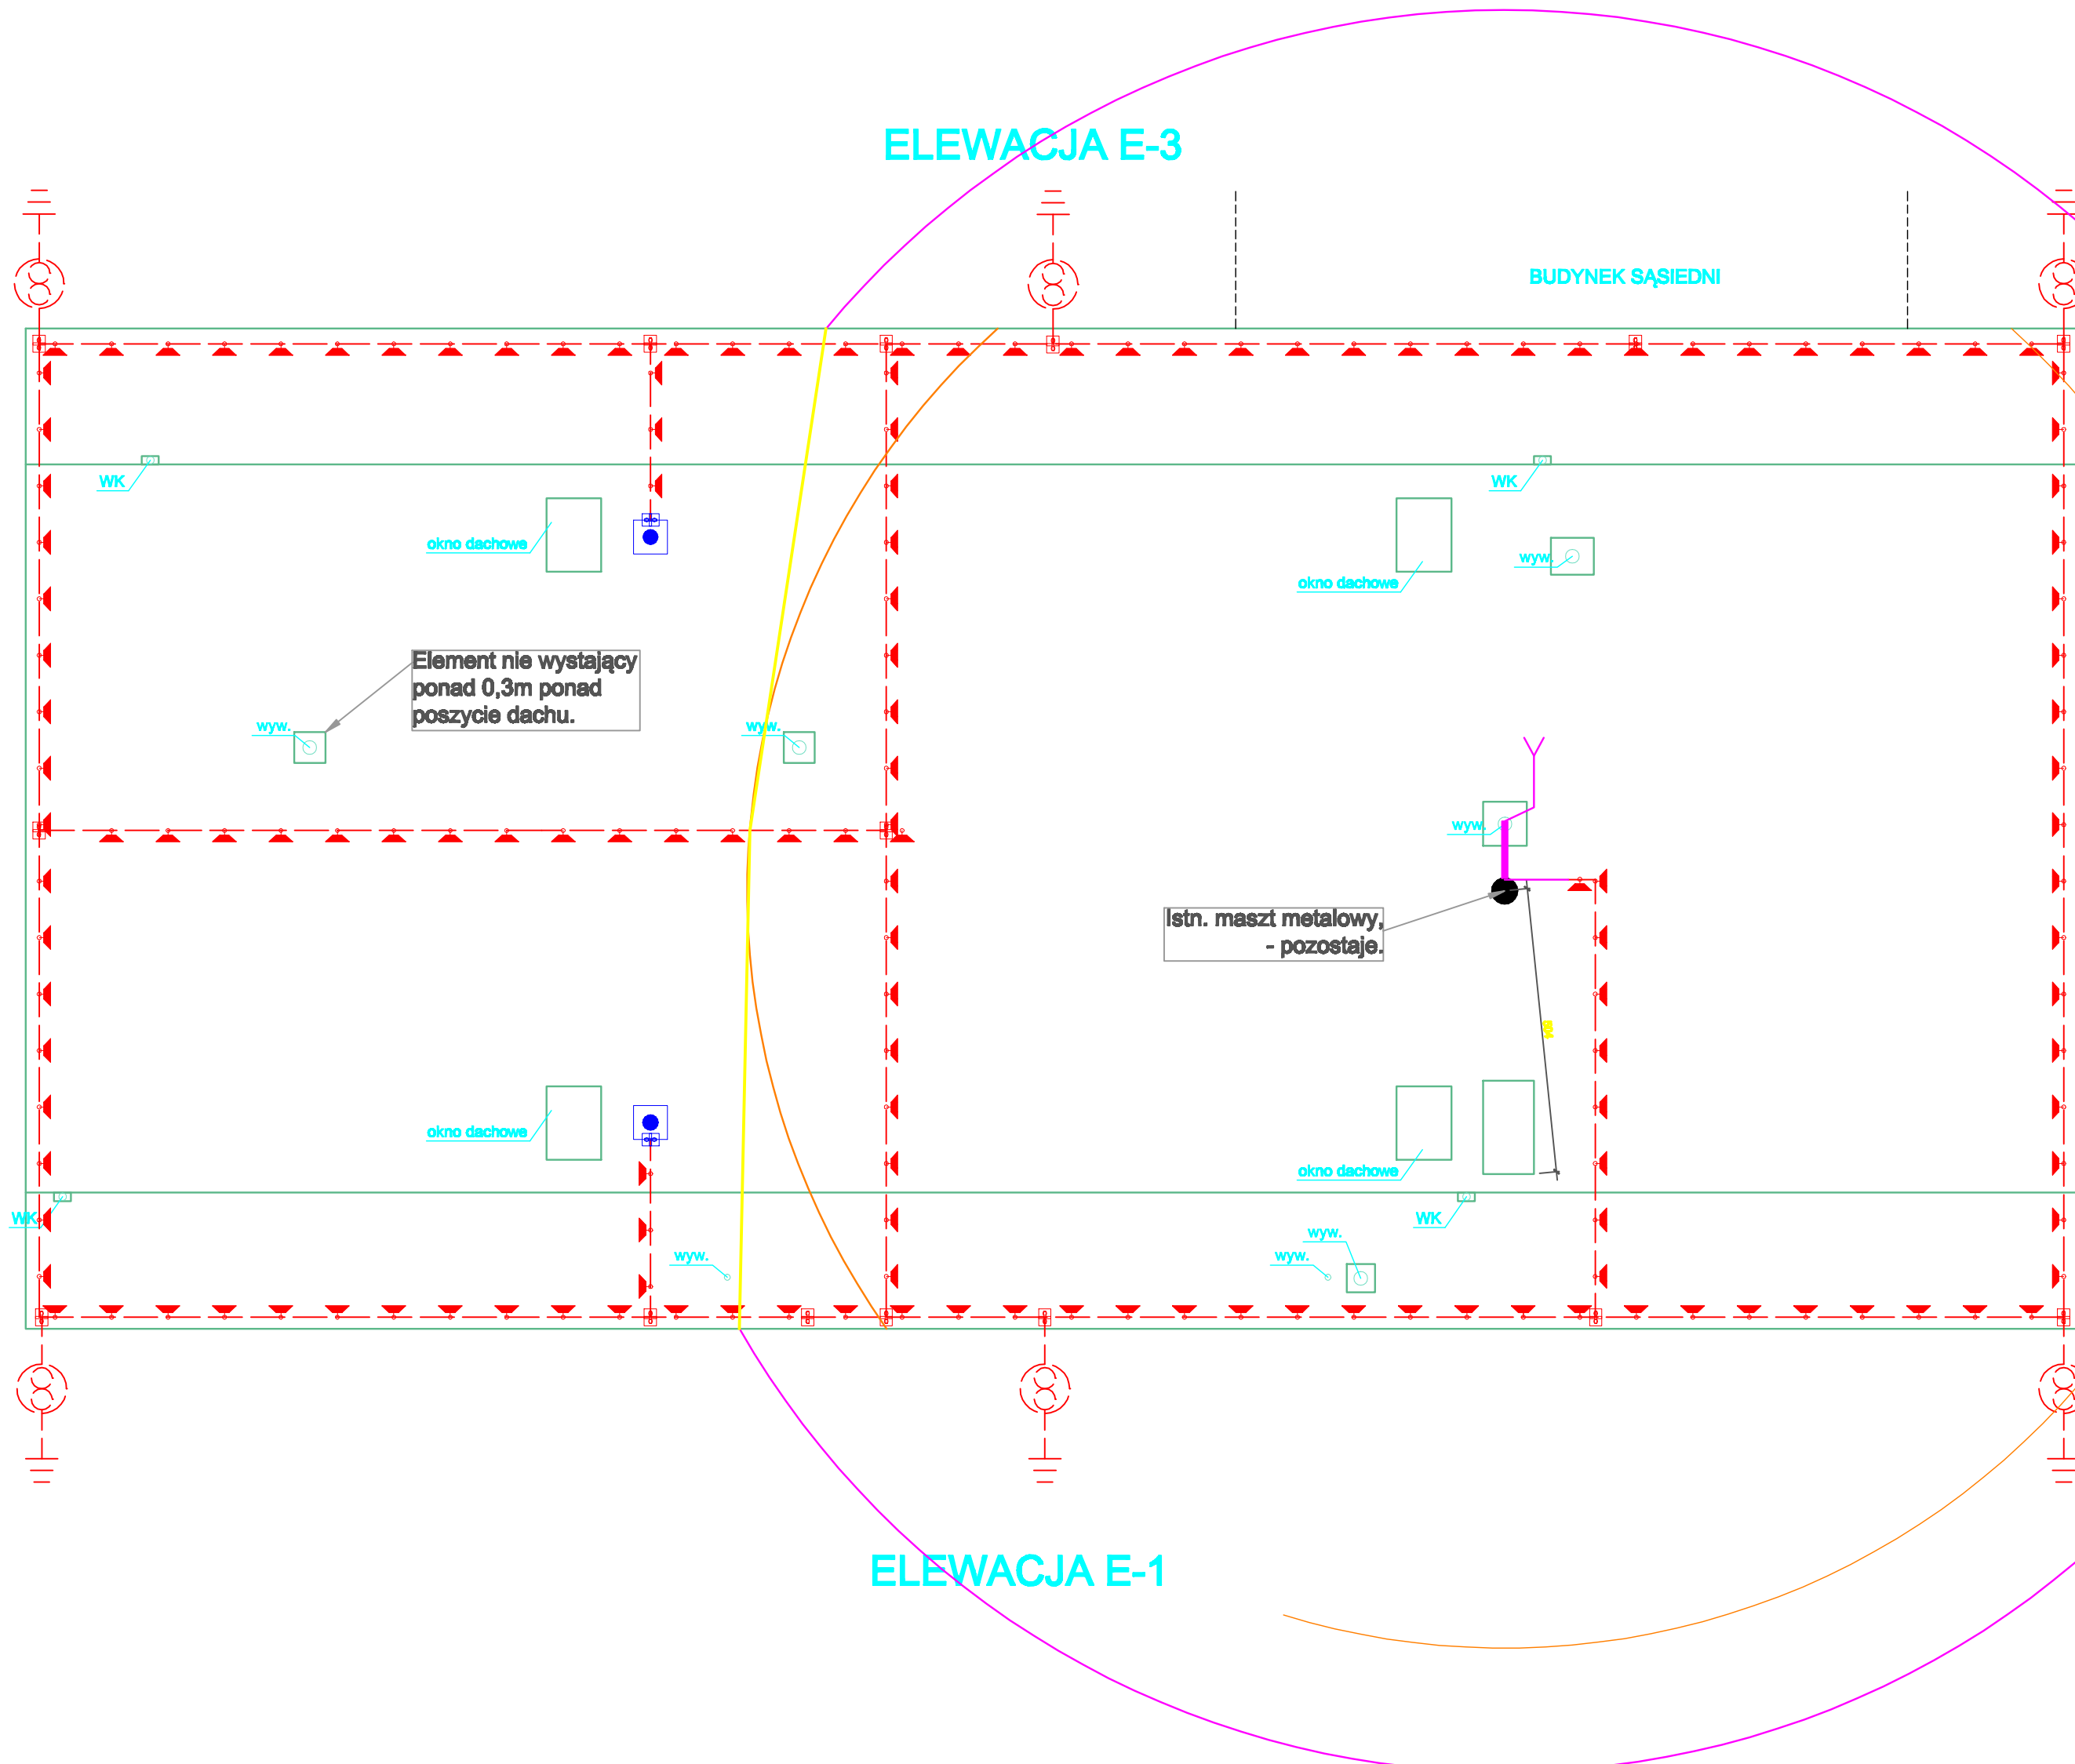

ELEWACJA E-3

BUDYNEK SĄSIEDNI

ELEWACJA E-4

ELEWACJA E-1

OBLICZONY ODSTĘP IZOLACYJNY:  
S> 0,47m

Orientacja :

ul. Podskarbińska

ul. Stanisławowska

Nazwa inwestycji  
**PROJEKT BUDOWLANY (ZAWIERA PROJEKT WYKONAWCZY)  
REMONTU ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ  
ZABEZPIECZAJĄCEJ BUDYNEK HALI SPORTOWEJ  
PRZY UL. PODSKARBIŃSKIEJ 11 W WARSZAWIE,  
NIEZBĘDNEJ ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE  
ISTOTNYM USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM ZABYTKU**

Inwestor  
**MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA  
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE  
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa**

Generalny Projektant  
**STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.  
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa**

Projektant	mgr inż. Adam Panicz	BLK0022/PW0005	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Soluch	BLK/1076/PO0005	
Asystent			

Tytuł rysunku:  
**PLAN INSTALACJI LPS - RZUT DACHU -  
STAN PROJEKTOWANY -  
OBLICZENIA GRAFICZNE**

Data: IV 2016	skala 1:100	Rys. nr: 3	Str.
---------------	-------------	------------	------