



Rzuty łazienek – PARTIER



Rzuty łazienek – I PIĘTRO

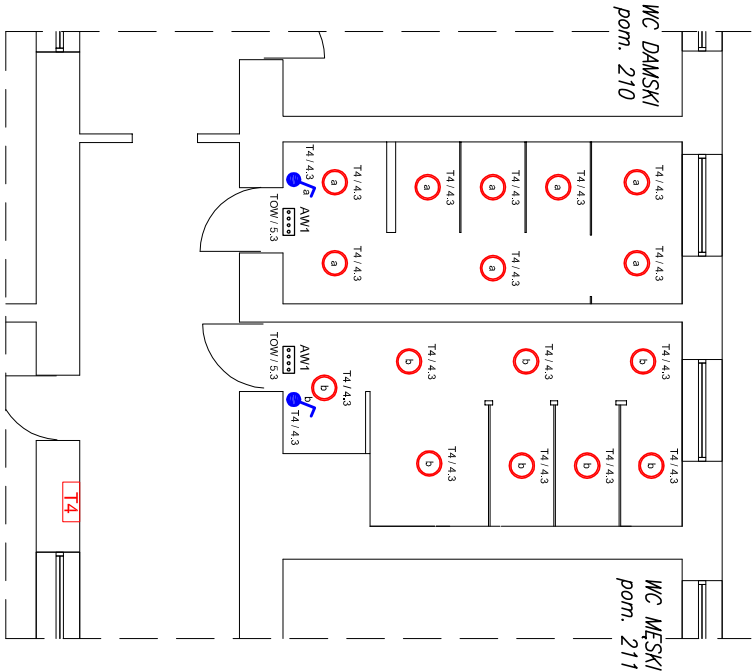


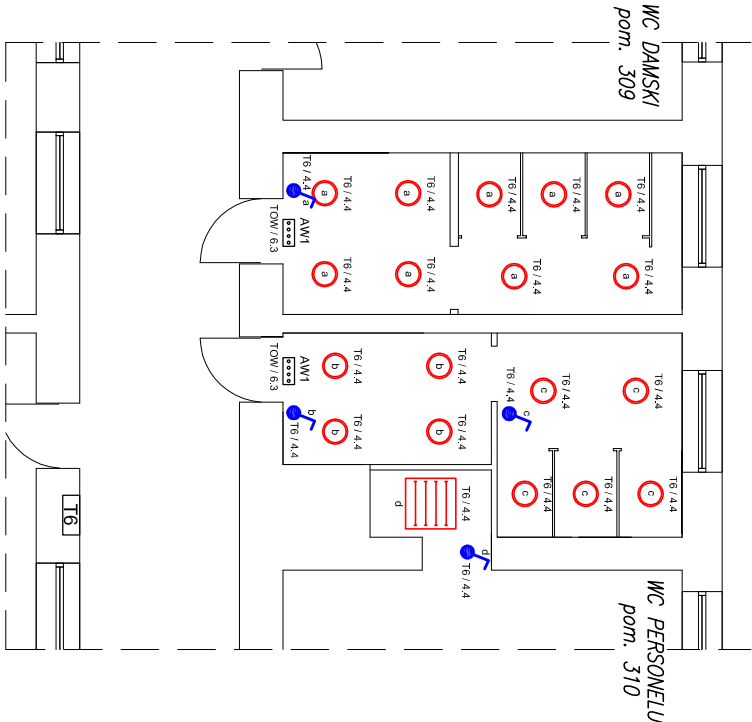




Rzuty łazienek – II PIĘTRO

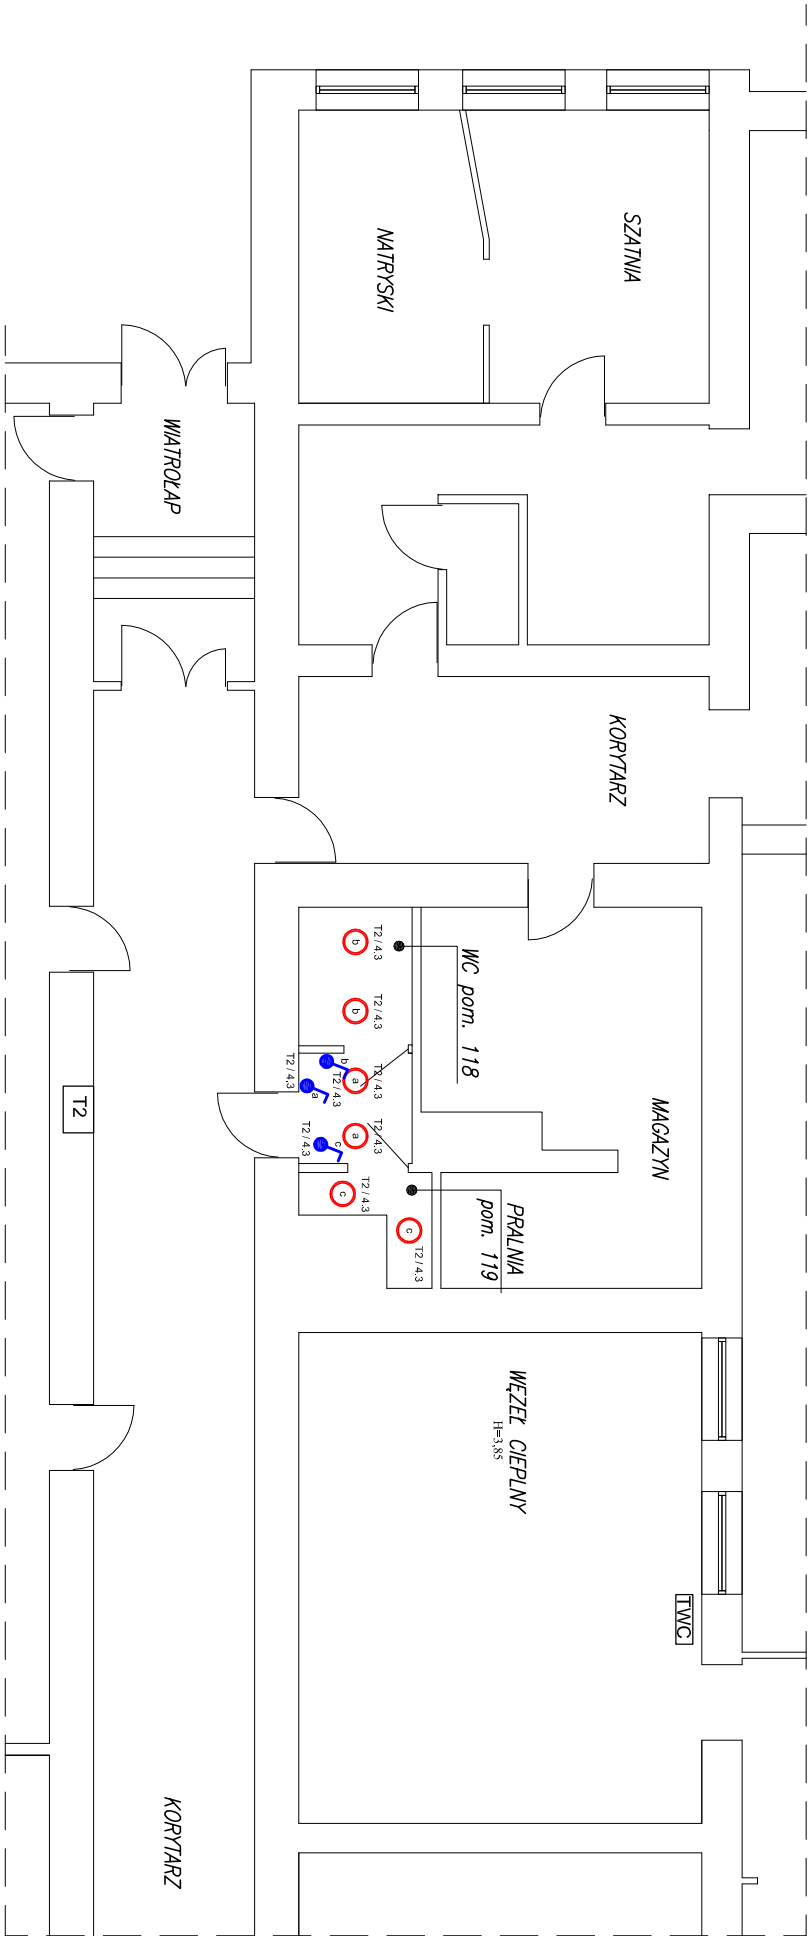

Instalacja elektryczna w łazienkach wymieniona w 2014r.  
– poza zakresem opracowania

Rzuty łazienek – PIWNICA



OZNACZENIA:			
	Oprawa świetłkowska BASE 36W EVG IP44		
	Oprawa świetłkowska SD 418 EVG IP54		
	Oprawa ośw. awaryjnego OP3–E4x11A1N z certyfikatem CNBOP		
	Oprawa świetłkowska BASE 36W EVG IP44		
<u>Uwagi:</u>			
1) Ochrona od porażen: szybkie wyłączenie wyl. różnicowoprądowego			
2) Instalacje elektryczne w pomieszczeniach nie objętych remontem wykonac wg projektu wymiany instalacji elektrycznej z 2013 roku			
	Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWO–INWESTYCYJNA ALTA		
Zadanie	WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY i PROŻ. WRAZ Z REMONTEM SANITARIATÓW w ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej w Warszawie		
Inwestor	Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03–841 Warszawa		
Obiekt	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich 04–395 Warszawa, ul. Siennicka 15, obręb 30406, dz. nr 57/1		
Tytuł rysunku	Instalacja oświetleniowa		
Branża: ELEKTR.	Imię i nazwisko		Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Niekras upr. nr MAZ/0319/POOE/12		
Data	04–2015	Skala	1:100
		Nr rysunku	14