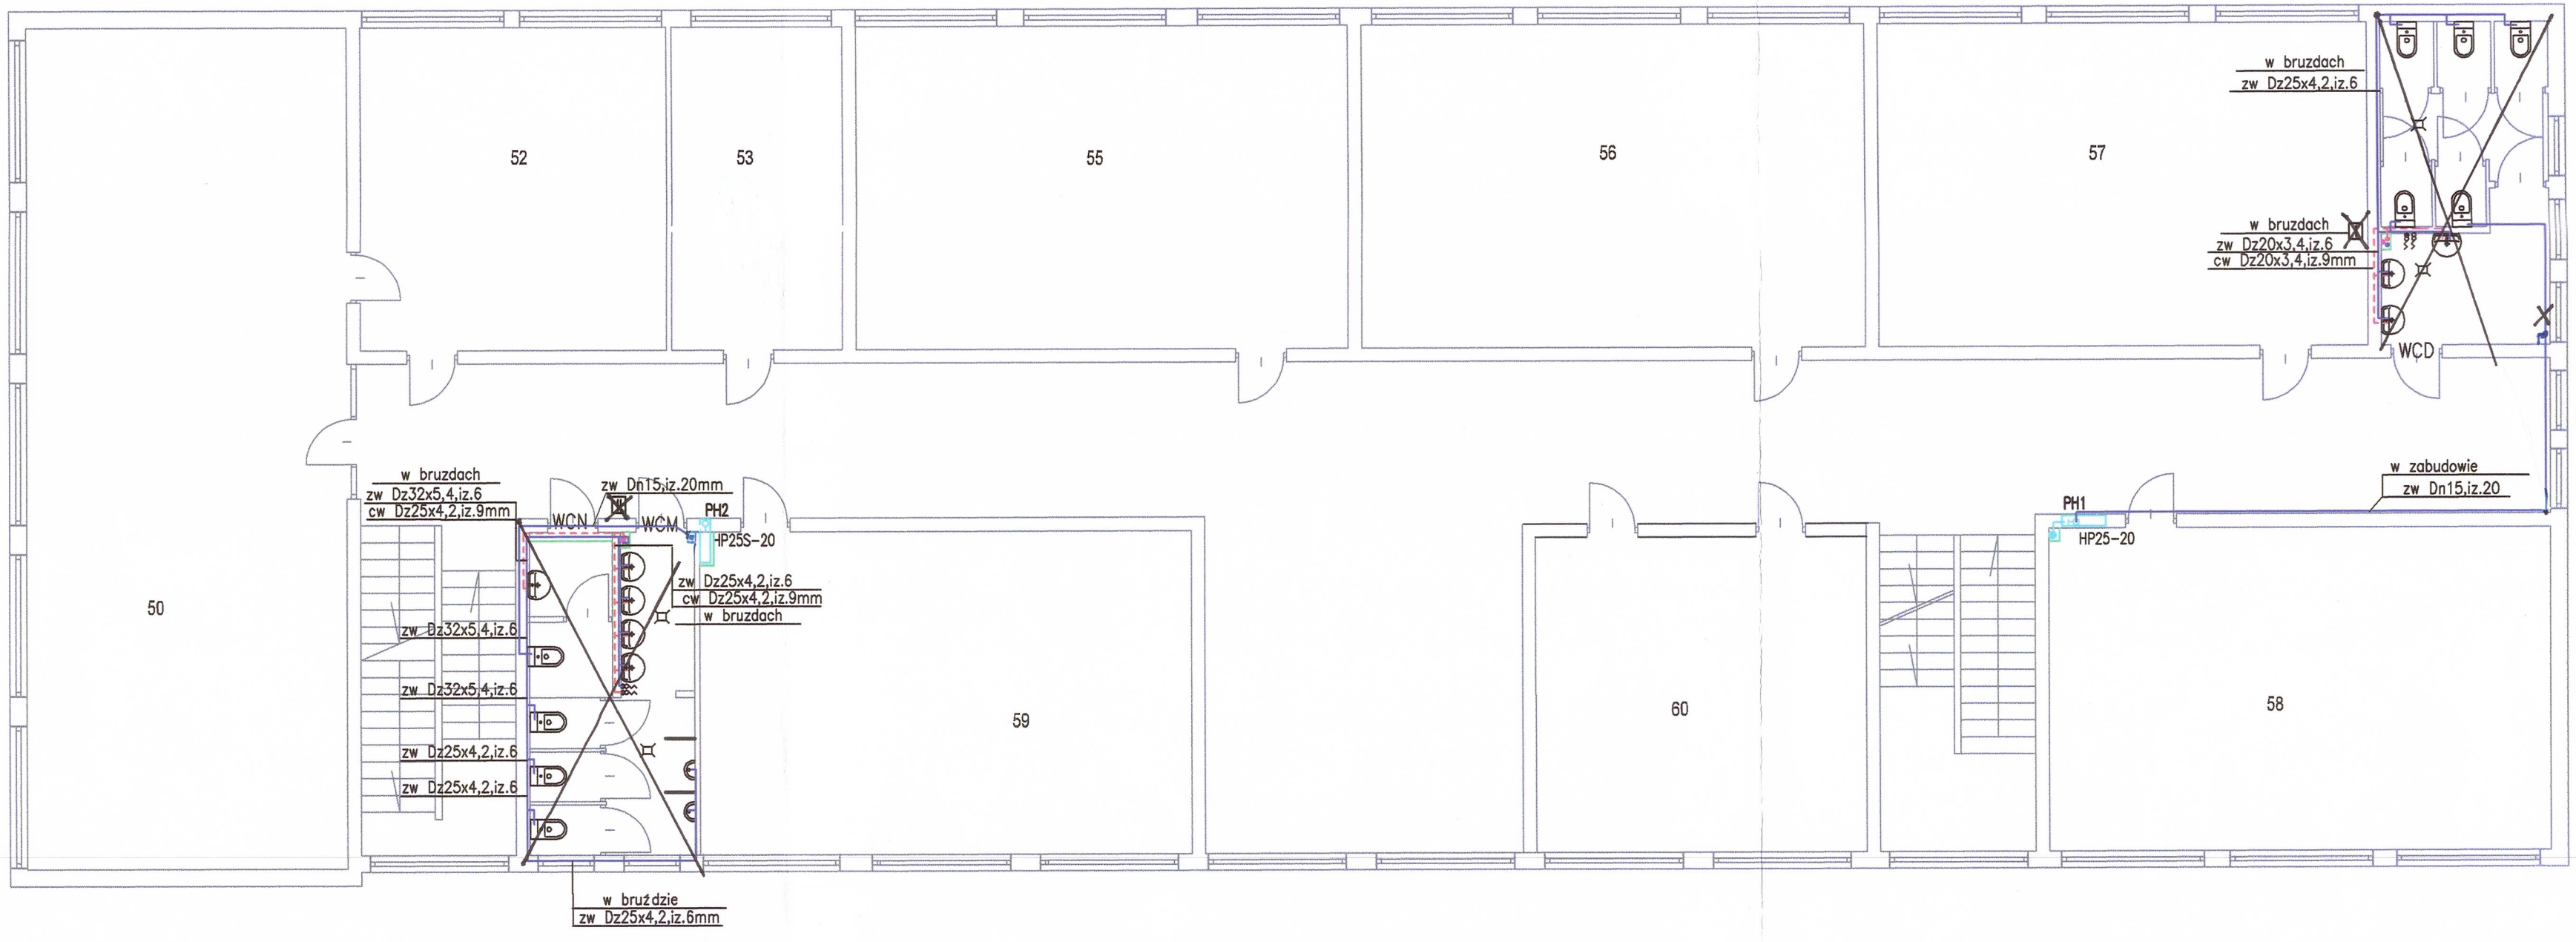

X - poza zakresem etapu I

Oznaczenia jak na rys nr 1

UWAGI:
1. Nieoznaczone średnice Dz20x3,4, iz.: zw–6mm, cw–9mm
2. Nieoznaczone średnice armatury wg rys rozwinięcia
3. Przewody prowadzone podtynkowo izolować otuliną z pianki PE w płaszczu
4. Wszystkie przewody prowadzone nad drzwiami obudowane wodoodporną płytą GKBI gr 12,5 mm,
5. W miejscu montażu zaworów obsadzić skrzynki rewizyjne

MAGUS Warszawa ul. Książkowa 7B/504			
OBIEKT: Szkoła Podstawowa Nr 60 Warszawa ul. Zbaraska 3			
TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana instalacji zimnej wody, centralnej ciepłej wody oraz wodociągowej przeciwpożarowej			
RYSUNEK Rzut piętra II			
Opracował	mgr inż. Magdalena Sujak		
Projektował	mgr inż. Eleonora Stolarczyk		
Sprawdził	mgr inż. Marek Roszkowski		
Faza PBW	Skala 1:100	Data 11.2018	Nr rys 4