




Podciąg Poz.7.5.1  
30x40cm L=374cm szt.1 (spód: +2.03)  
skala 1:25

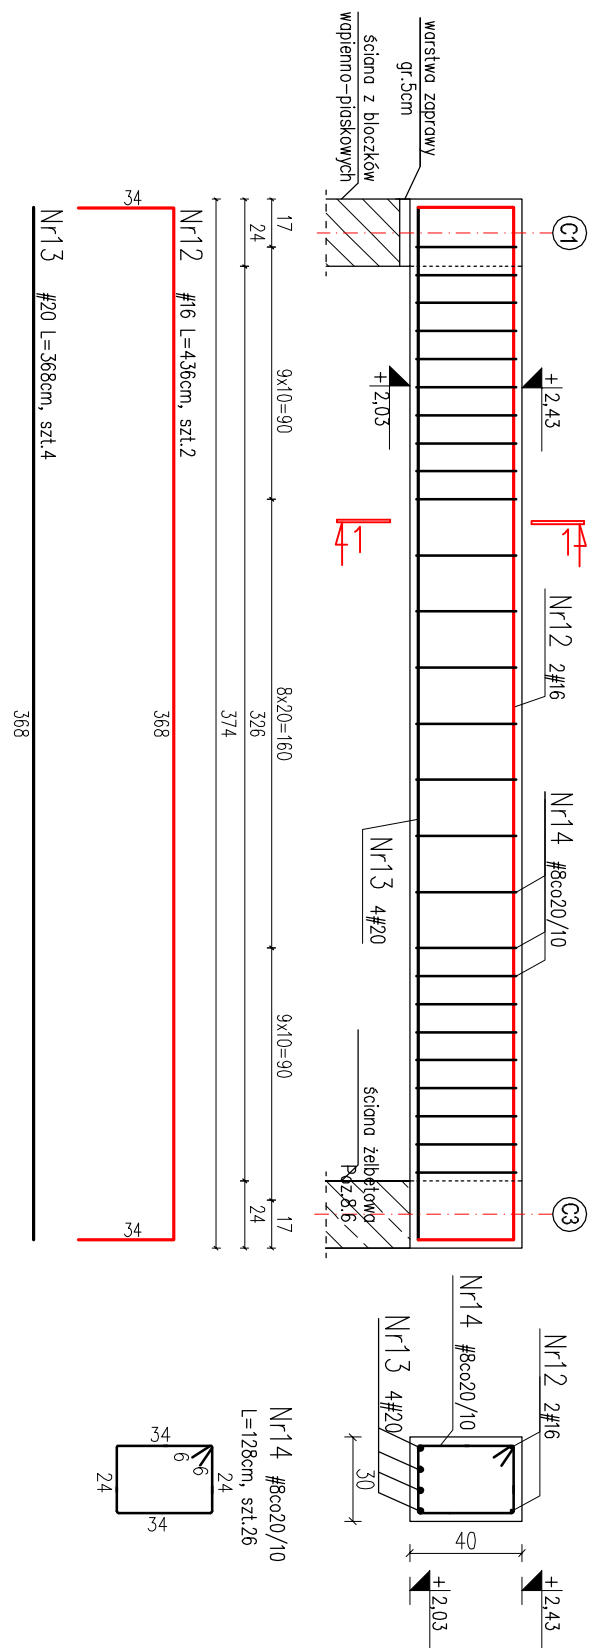


Podciąg Poz.7.5.2  
25x43cm L=374cm szt.1 (spód: +3.75)  
skala 1:25

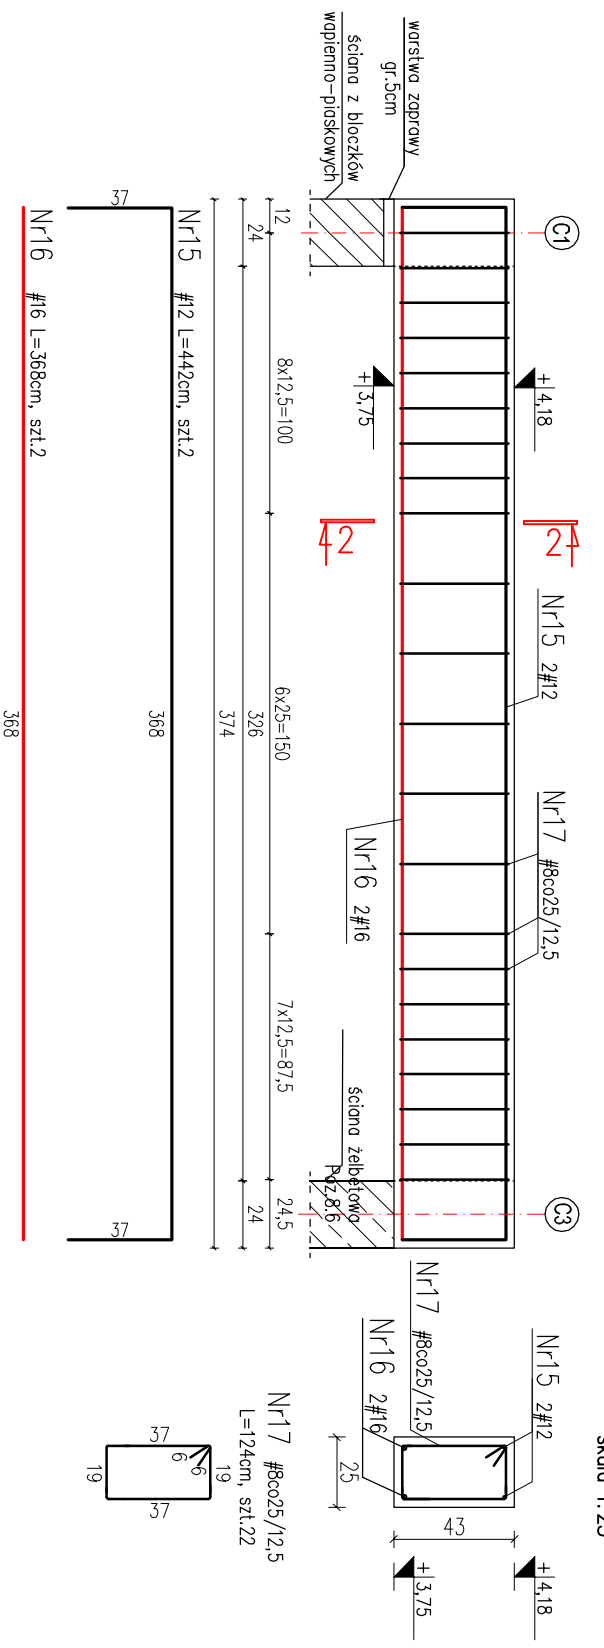


Bieg 2  
10x17.5x28  
skala 1:25

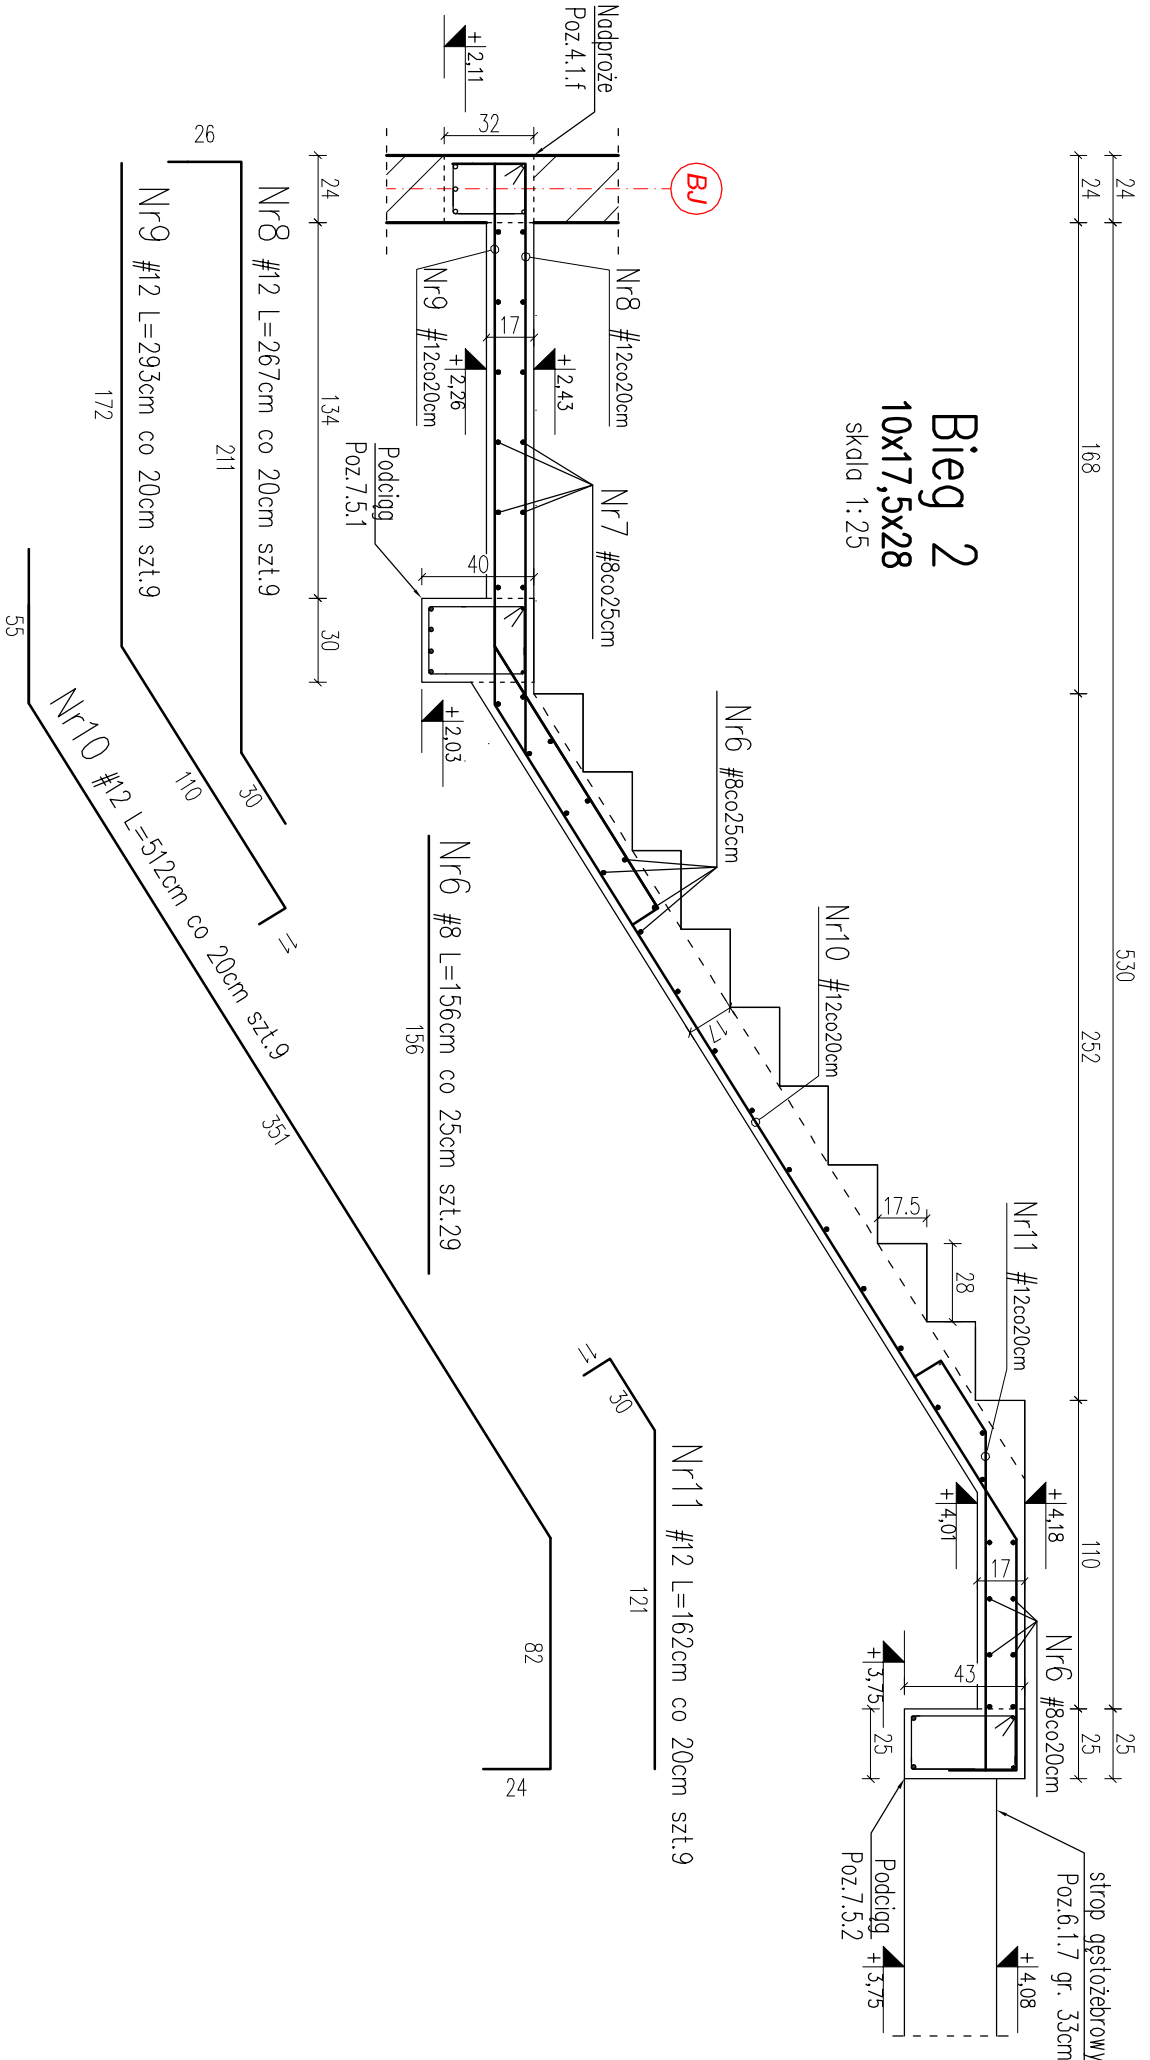


Bieg 1  
14x17.5x28  
skala 1:25

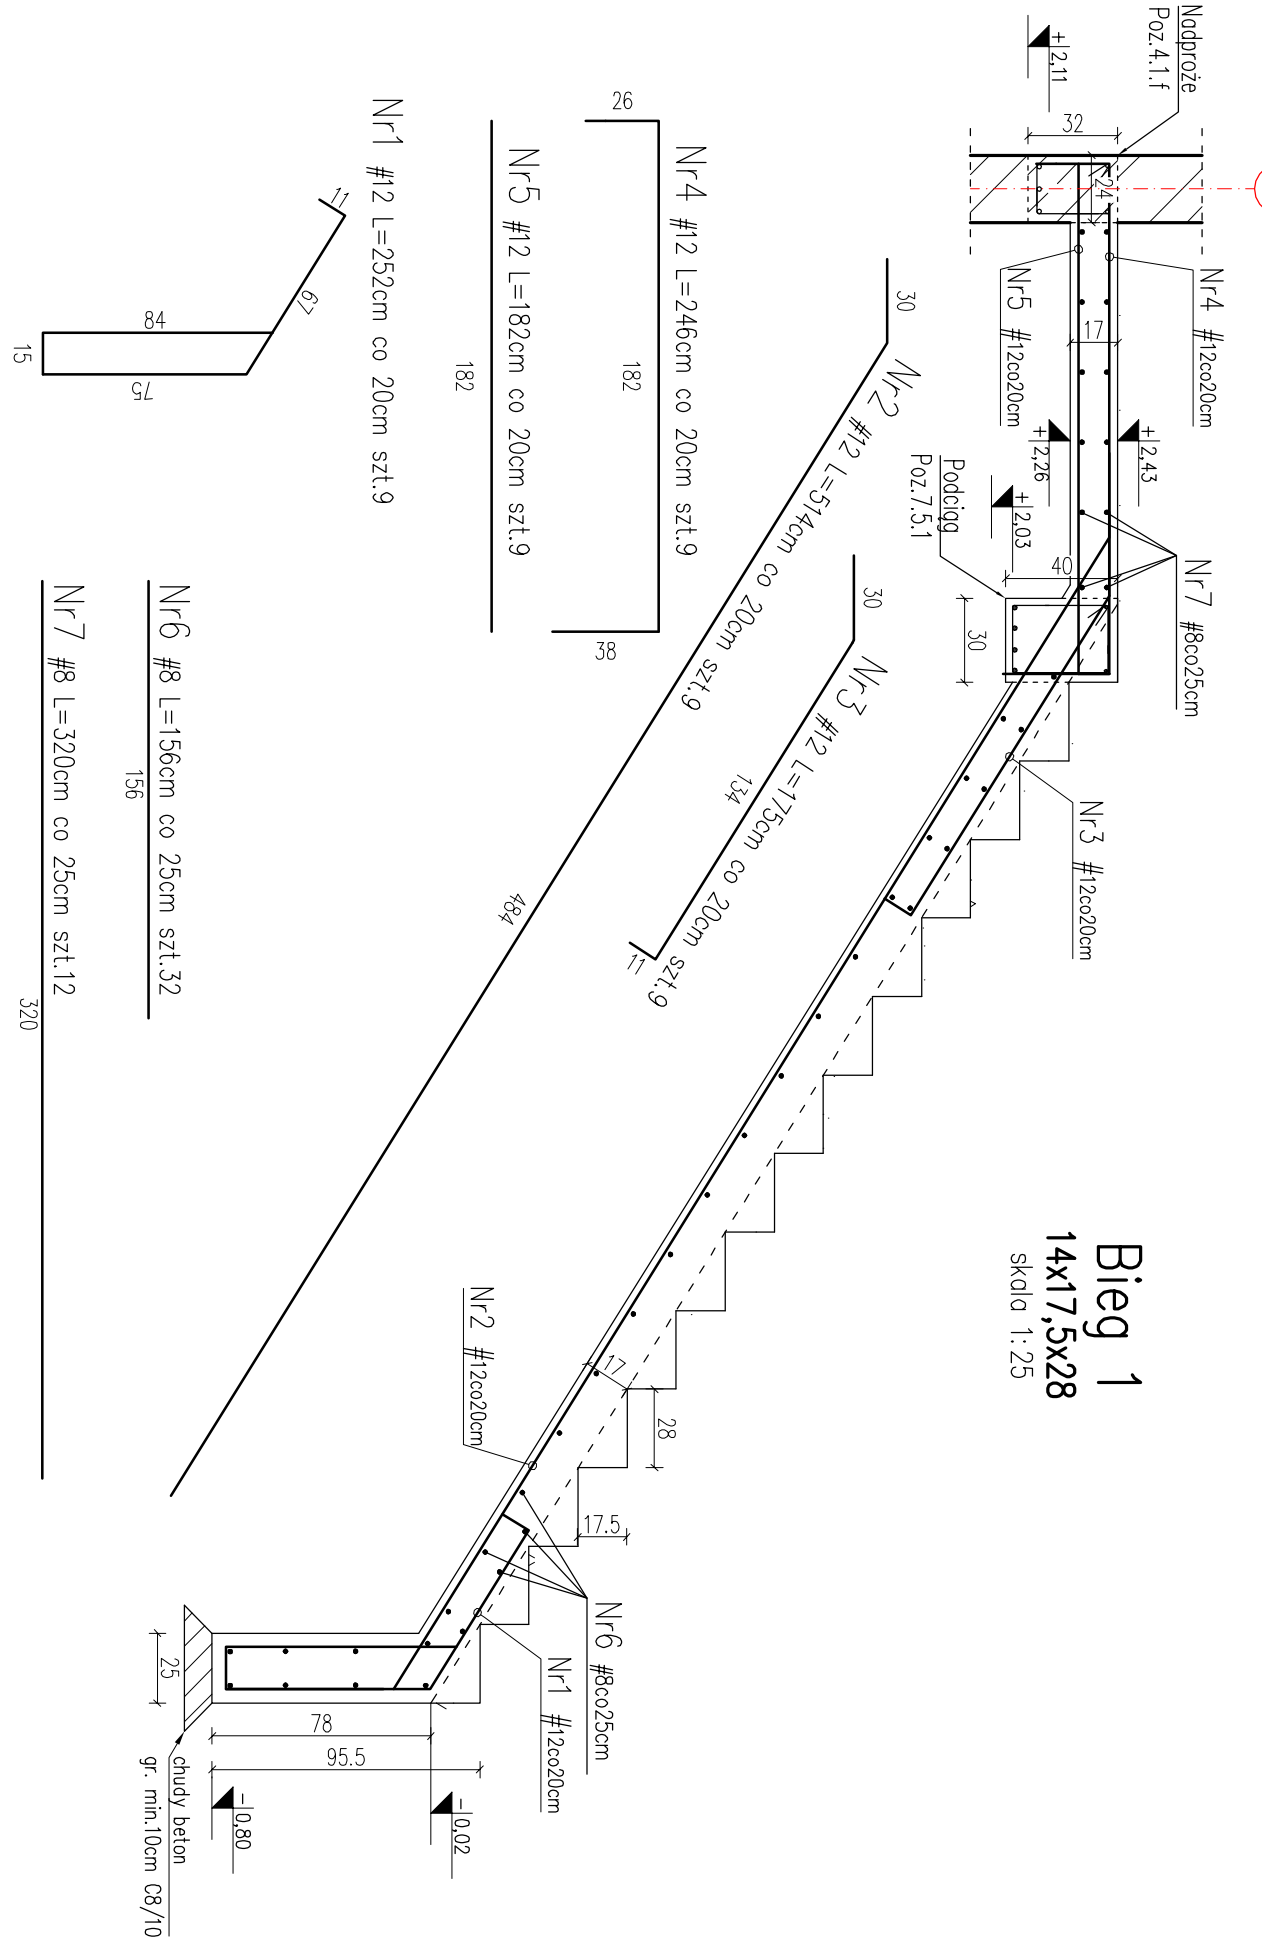

Poz.7.5  
Przekrój A-A  
rysunek szalunkowy  
skala 1:50

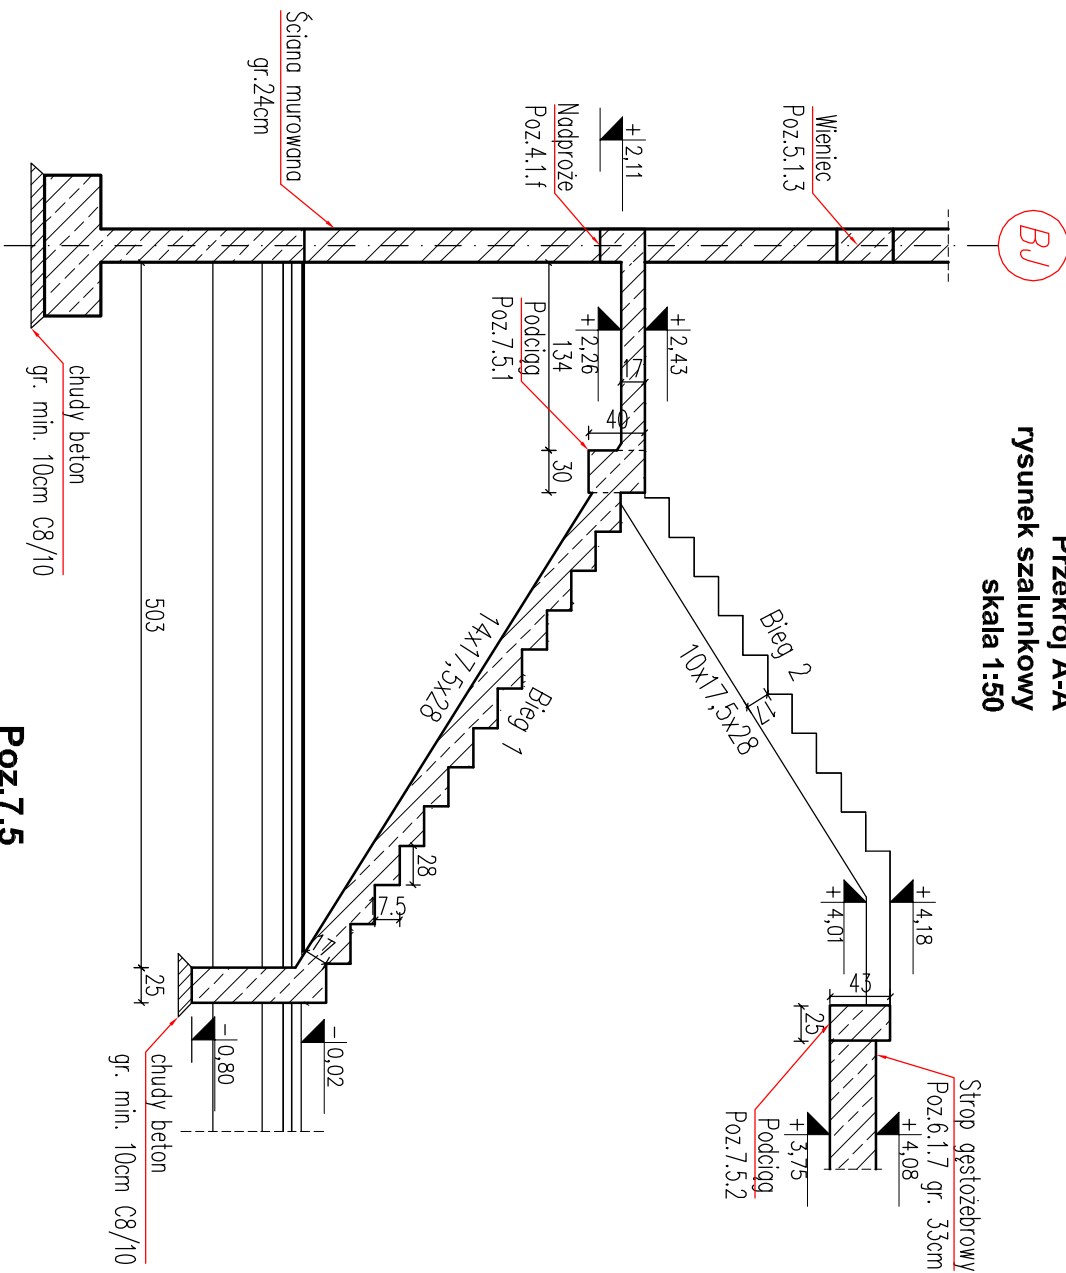

Poz.7.5  
Rzut schodów  
rysunek szalunkowy  
skala 1:50

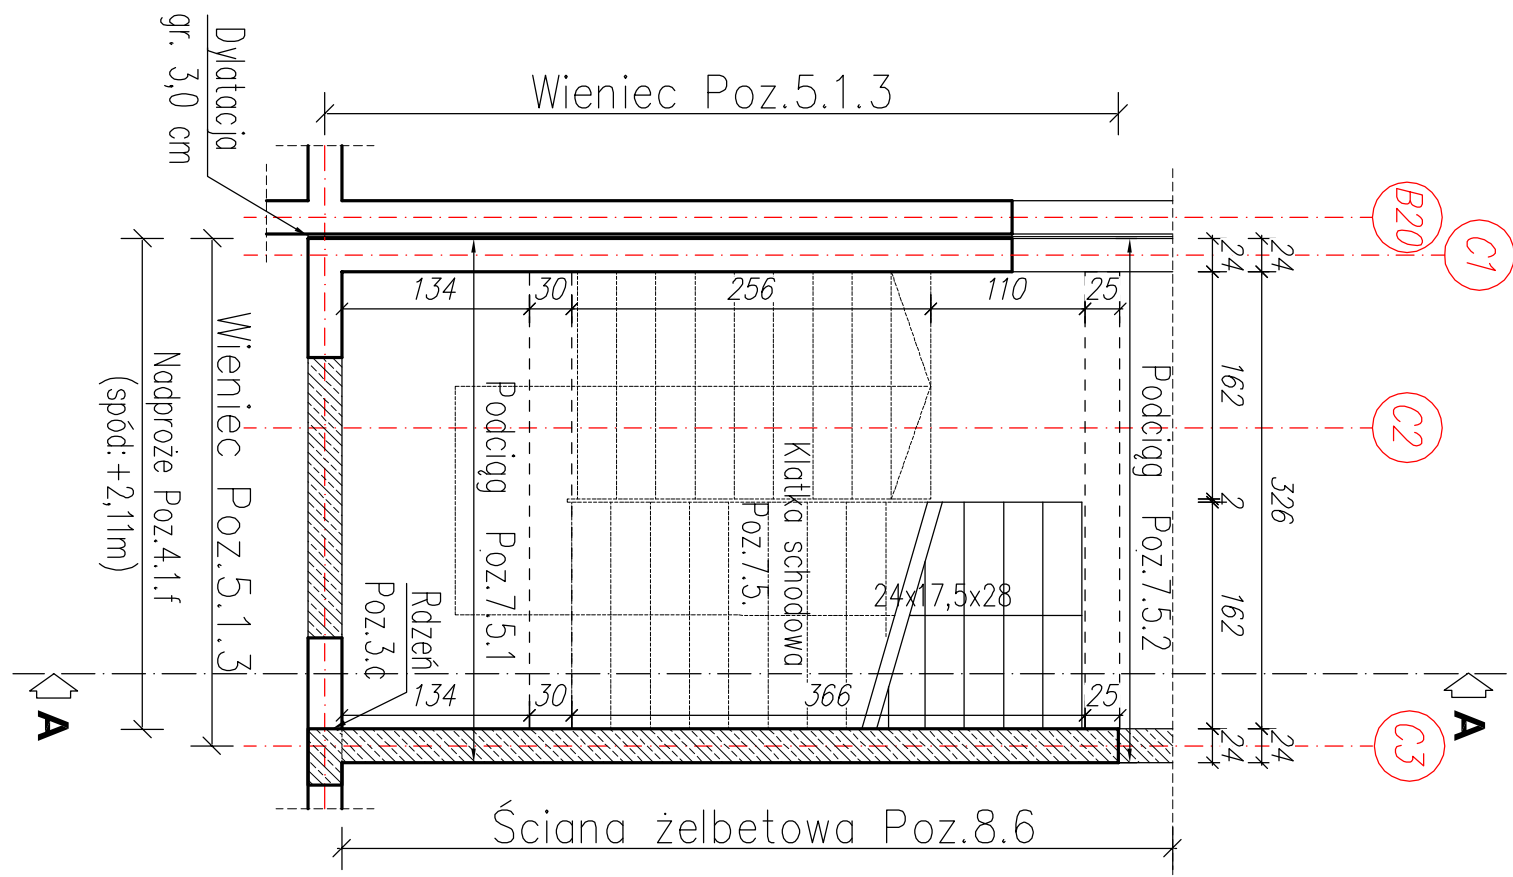

ZASADA WYMAGOWANIA I GIECIA ZBRÓJENIA GIETCGO			
- WGS SZANCU PONIZEJ -			
STRZEMIONA	GABARYT	SZCZEGOL	SZCZEGOL
WYMIAR X.Y. "B" - C - DŁUGOŚĆ	ZAWIERZANIE RAKIENIA STRZEMIONA	ZAGIECIE HAKA	USTALOWANIE STARTEROW
Przekrój elementu			Przekrój elementu

SCHODY Poz.7.5 - część C budynku

- UWAGA:**
1. Beton:
  2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne: A-III (B500S) A-III (B500A)
  3. Klasa ekspozycji: K3
  4. Osiłno zbrojenia: - dla elementów w gruncie: min. 50mm - dla elementów ponad gruntem: min. 30mm
  5. Grubość płyty spoczniaka: 17cm
  6. Grubość płyty biegu: 17cm
  7. Wymiary rysunku podano w centymetrach.
- 10.00 = 5.00m n.p.W.

- UWAGI I OZNACZENIA:**
1. Rysunek rozpatrywany łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz z projektem architektonicznym i instalacyjnymi.
  2. Wszelkie przebiegi instalacyjne wytykować z projektem.
  3. Różnice, które nie zostały odniesione do strony elementu, dotyczą dolnej krawędzi elementu w odniesieniu do "0" budynku.
  4. Projektowano rzędy budynku.
- \*10.00" = 5.00m n.p.W.

PRZEBIEGISTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "KROKOW" s.c.	
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko

SCHODY Poz.7.5 - część C budynku	
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko

SCHODY Poz.7.5 - część C budynku	
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko