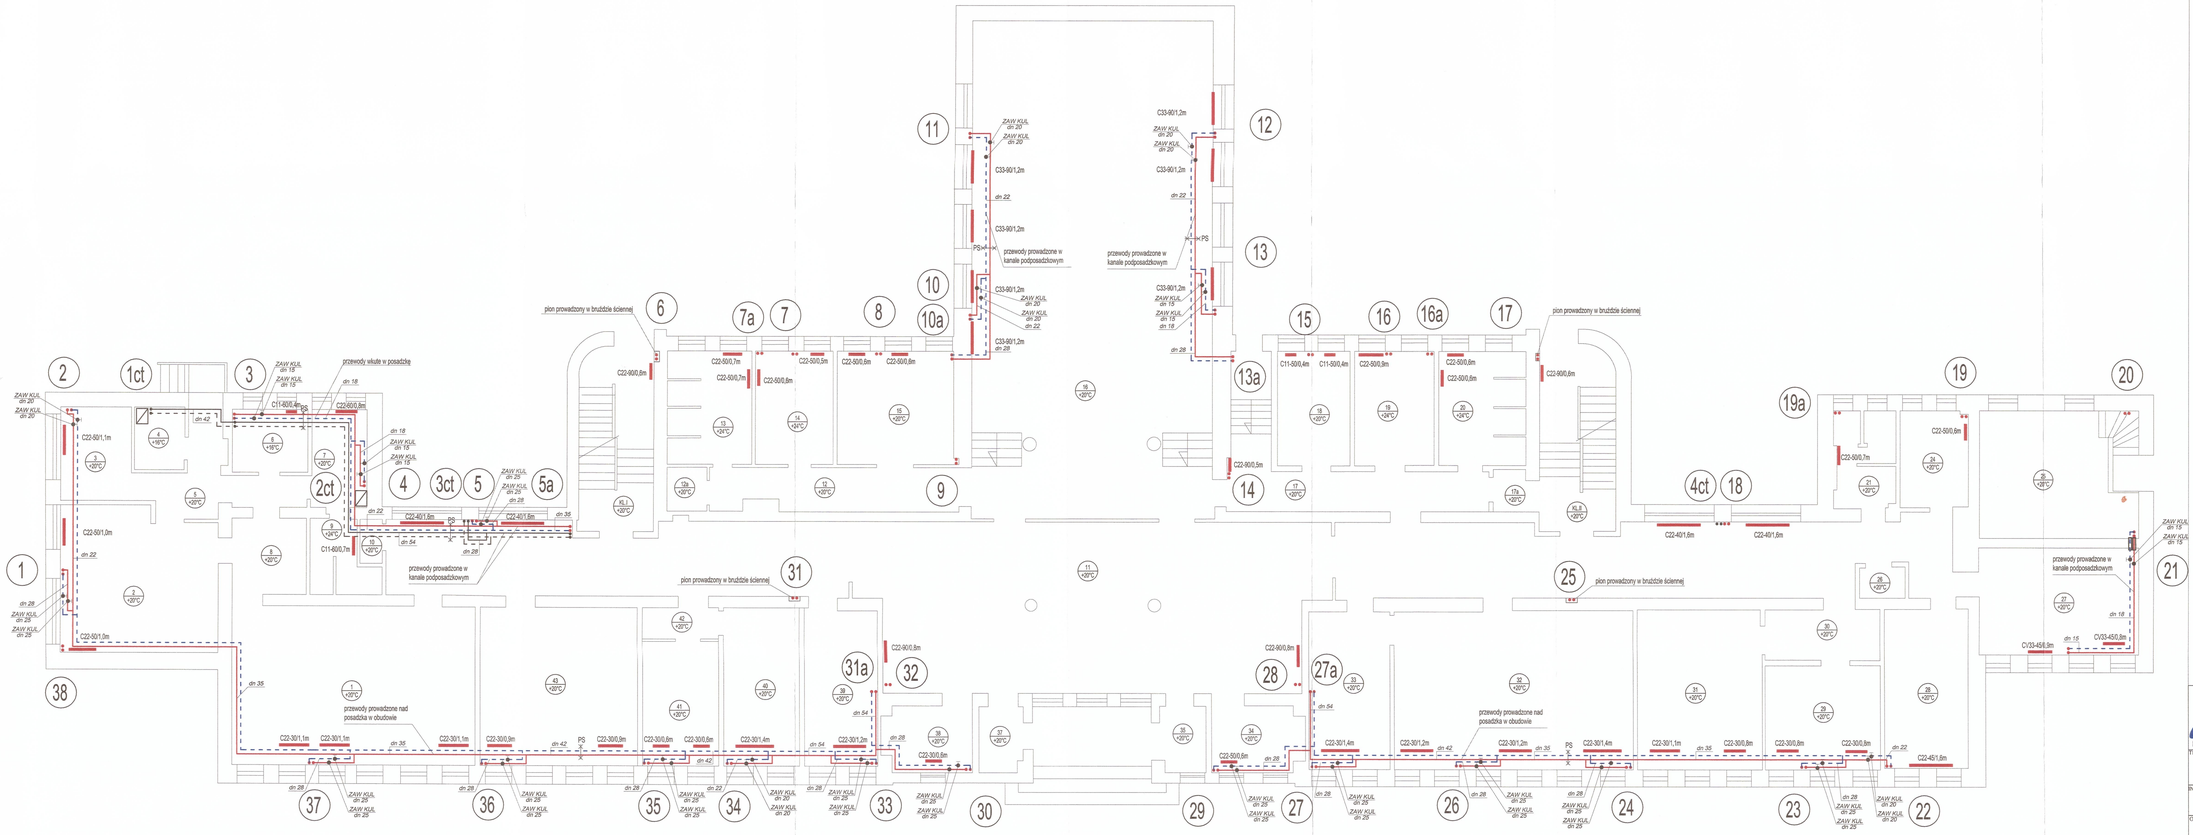

Oznaczenia:

dn22 - rury ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie typu KAN-therm Steel firmy Kan lub równoważne

- przewód powrotny instalacji c.o.,
- przewód zasilający instalacji c.o.,
- przewód powrotny instalacji c.t.,
- przewód zasilający instalacji c.t.,

PS PS - podpora stała,

C22-50/0,6 - grzejnik stalowy płytowy typ Compact, firmy Purmo lub równoważne

- zawór odcinający,
- pion centralnego ogrzewania,
- pion ciepła technologicznego,

15 - numer pionu

11 +20°C - numer pomieszczenia, projektowana temperatura

- przejście przeciwpożarowe

- aparat grzewczo-wentylacyjny

UWAGI:

- Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględniając ewentualne kolizje z innymi instalacjami
- piony nr 6, 17, 25, 31 prowadzony w bruździe ściennej

ekoprojekt

EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa; tel. [22] 886-44-39 , faks [22] 846-87-43; biuro@ekoprojekt.com

TEMAT INWESTYCJI:

"PODŁĄCZENIE GIMNAZJUM NR 22 PRZY UL. BOREMLOWSKIEJ 6/12 DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ- BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI WEW. C.O. "

INWESTOR

URZĄD M. ST. WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
UL. GROCHOWSKA 274, 03-841 WARSZAWA

OBIEKT

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
UL. BOREMLOWSKA 6/12, 04-389 WARSZAWA
DZ. EW. NR 225, OBRĘB 3-04-05

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146507_8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

	NR UPRAWN.	PODPIS	STADIUM:	PBW
OPRACOWAŁA: INŻ. KATARZYNA URYNOWICZ	-		BRANŻA:	SANITARNA
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ROBERT MIRONIUK	MAZ/0438/PWOS/08 Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		NUMER RYSUNKU:	3
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. KATARZYNA PŁACZKOWSKA	MAZ/0578/PBS/17 Do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			

RZUT PARTERU

SKALA	DATA
1 : 100	09.2018
	wer. 33